

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ АОН- 401 от «27» апреля 2022 года

Выдан: **ООО «УК Мастер», 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 18**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-547 от «15» апреля 2022 года,

в срок (период) **омолаживающая обрезка – разрешенный период ранней весной до распускания почек либо осенью после листопада.**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Машиностроительная, 18

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **предотвращение аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей, кустов омелы
2	3	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей, кустов омелы
Итого: 2 шт. – омолаживающая обрезка					

Приложение:

схема расположения зеленых насаждений, с которыми необходимо произвести работы

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/Ю.Л. Кондратьев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-547 от «15» 04 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 038-16/фгп-56 от 08.04.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Машиностроительная, 18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей, кустов омелы
2	2	Тополь	59	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно	Вырубка

				заселен омелой, гниль корневых лап, угрожает падением	
3	3	Тополь		Сильно разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей, кустов омелы

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 2 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

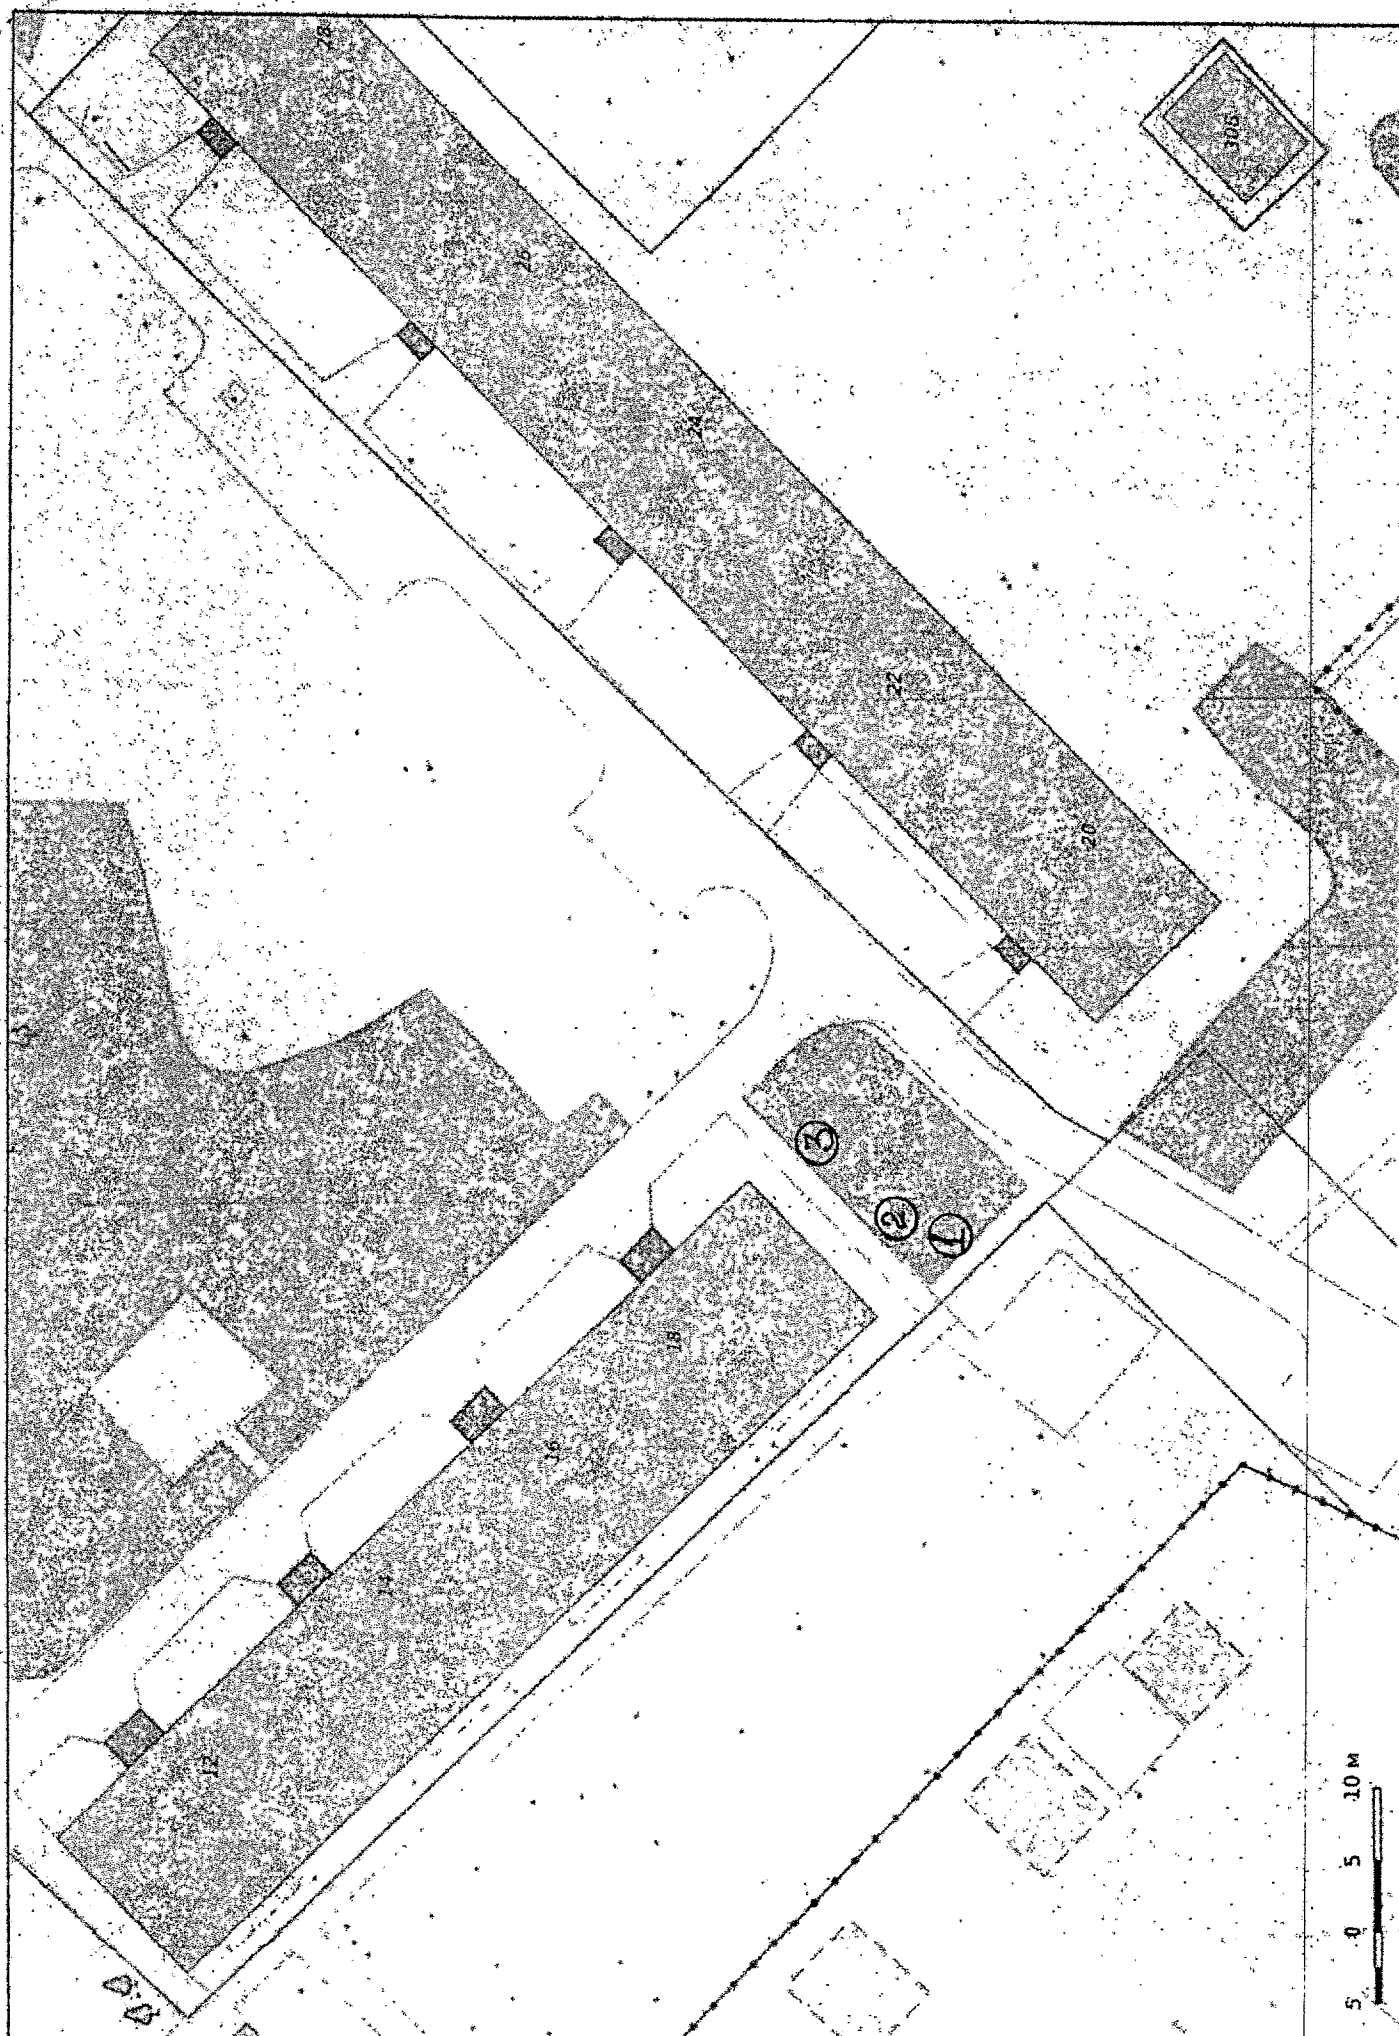


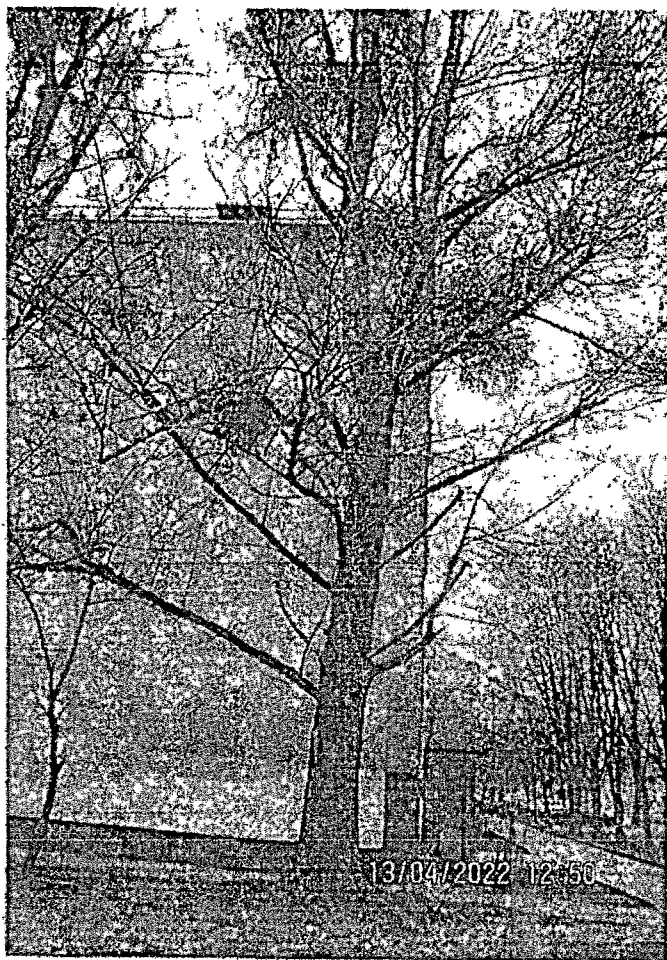


3



2

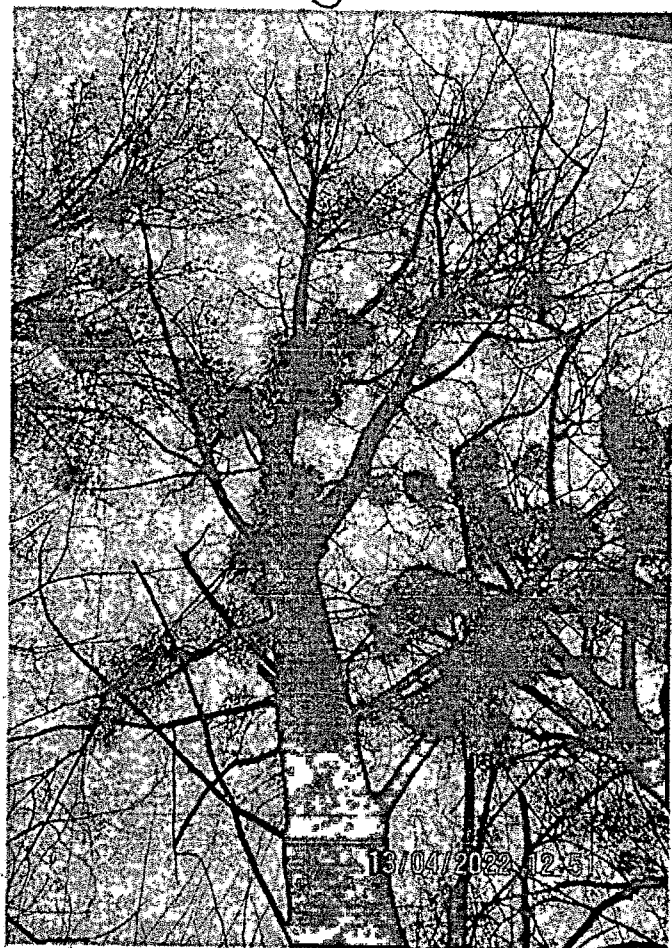

2

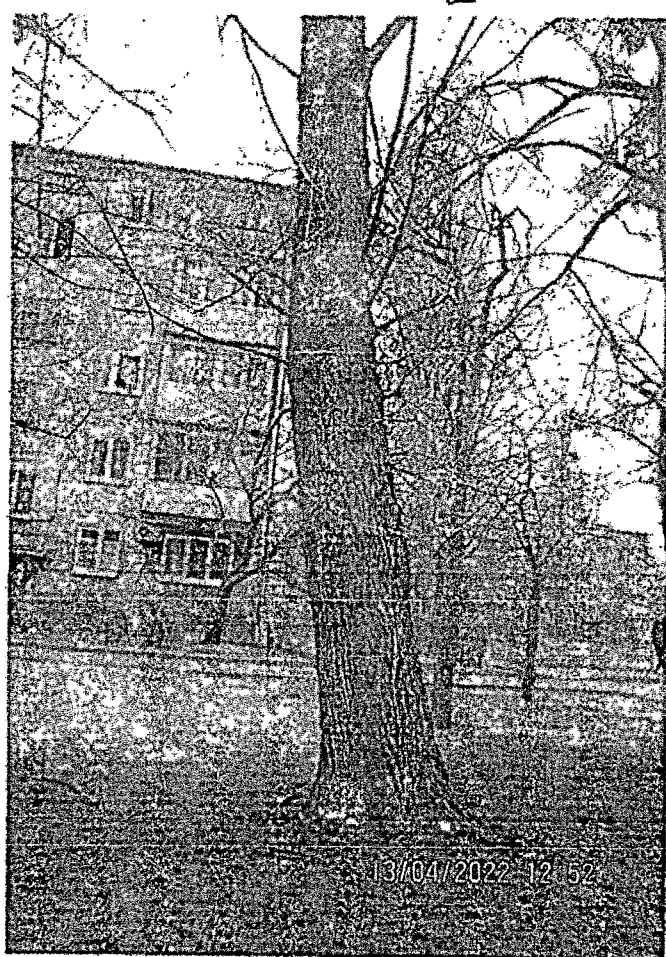


2



1

2

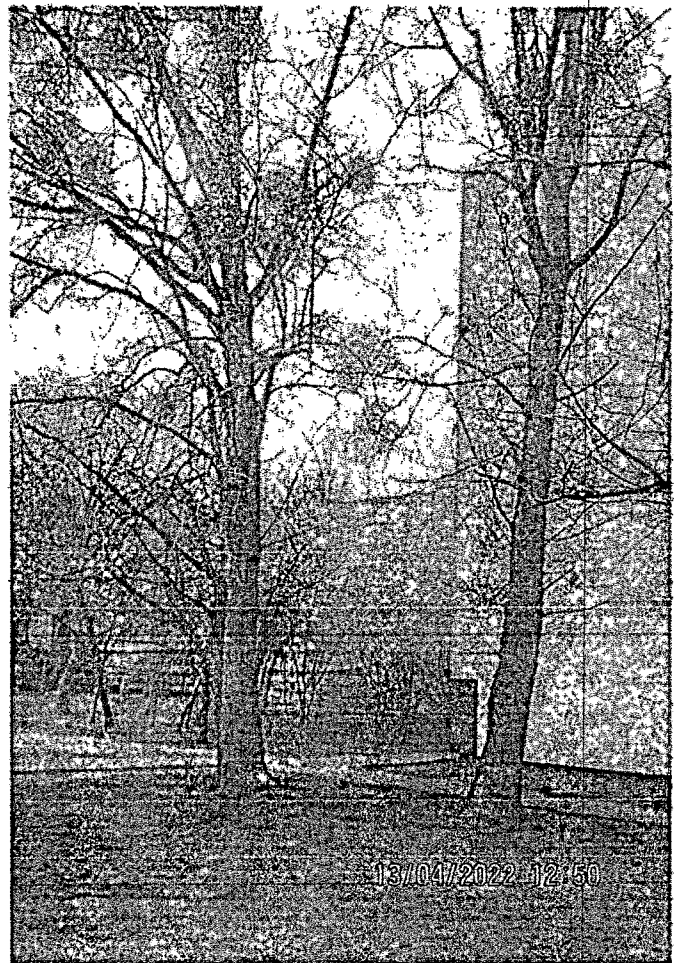

1

2



3