



Муниципальное предприятие
коммунального хозяйства «Водоканал»
городского округа «Город Калининград»


Россия, 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д.107
тел./факс +7 (4012) 667-667
priemnaya@vk39.ru
www.vk39.ru

Исх. № 3084 от "05" 05 2017 г.

На № и-КАИС-4384 от "25" 04 2017 г.

T-601 от 05.05.2017г.

Комитет архитектуры и
строительства
Администрации городского округа
«Город Калининград»
Начальнику управления
координации
строительства и развития
инженерной
инфраструктуры
Л.П. Алферовой

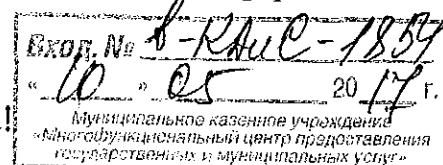

Уважаемая Любовь Петровна!

МП КХ «Водоканал» рассмотрело Ваше обращение и по существу поставленных вопросов сообщает следующее.

На представленном земельном участке по ул.Первомайской в Ленинградском районе расположены:

- водовод Д=400мм и водопроводная камера с отключающими задвижками;
- коллекторы Д=600-800мм, Д=350мм;
- участок коллектора Д=752мм и камера на нем (год постройки — 2013);
- выпуск от здания 2КН по ул.Первомайской, 17 и канализационный колодец на нем (данная сеть канализации и колодец не принадлежат МП КХ «Водоканал»).

МП КХ «Водоканал» не против выноса за границы земельного участка водовода Д=400мм с водопроводной камерой и коллектора Д=350мм, при условии получения заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений. Работы по выносу сетей производить без вывода из эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения.

Проектные предложения по выносу сетей водопровода и канализации и сооружений на них предоставить в МП КХ «Водоканал» на согласование.

Размещение открытой парковки (автостоянки) на данном земельном участке без выноса существующих сетей и сооружений водопровода и канализации возможно, при условии:

- замены водовода Д=400мм и водопроводной камеры с отключающими задвижками в границах земельного участка;
- в случае устройства ограждения предусмотреть замену водовода Д=400мм по ул.Первомайской вдоль границы земельного участка;
- правообладателю земельного участка заключить с МП КХ «Водоканал» соглашение по использованию территории в пределах охранной зоны вышеуказанных водопроводных и канализационных сетей и сооружений;

- исключить парковку автомобилей на водопроводной и канализационной камерах;

- обеспечить санитарный порядок на земельном участке в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Директор



А.Н. Иващенко

Исп.:

Хоменко И.М., тел. 667-667, доб. 525;

Пурыжов В.В., тел. 667-667, доб. 504

