

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 133 от « 6 » марта 20 19 года

Выдан: МАДОУ д/с №52, 236000, г. Калининград, ул. Калужская, д. 10а

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 202 от « 6 » марта 20 19 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации локального характера

с условиями:

вырубке, вырезке сухих ветвей

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)


зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Тополь	54	Неудовлетворительное состояние: имеет стволую гниль, усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
2	2	Тополь	53	Неудовлетворительное состояние: имеет стволую гниль, усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
3	3	Тополь	66	Неудовлетворительное состояние: имеет стволую гниль, усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
4	4	Тополь	70	Неудовлетворительное состояние: имеет стволую гниль, усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
5	5	Тополь	60	Неудовлетворительное состояние: имеет стволую гниль, усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка
6	6	Яблоня	26; 28; 32	Неудовлетворительное состояние: ствол диаметром 26 см имеет слом вершины; ствол диаметром 28 см имеет усыхание кроны более 90%, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением	Вырубка ствола диаметром 26 см, диаметром 28 см






6

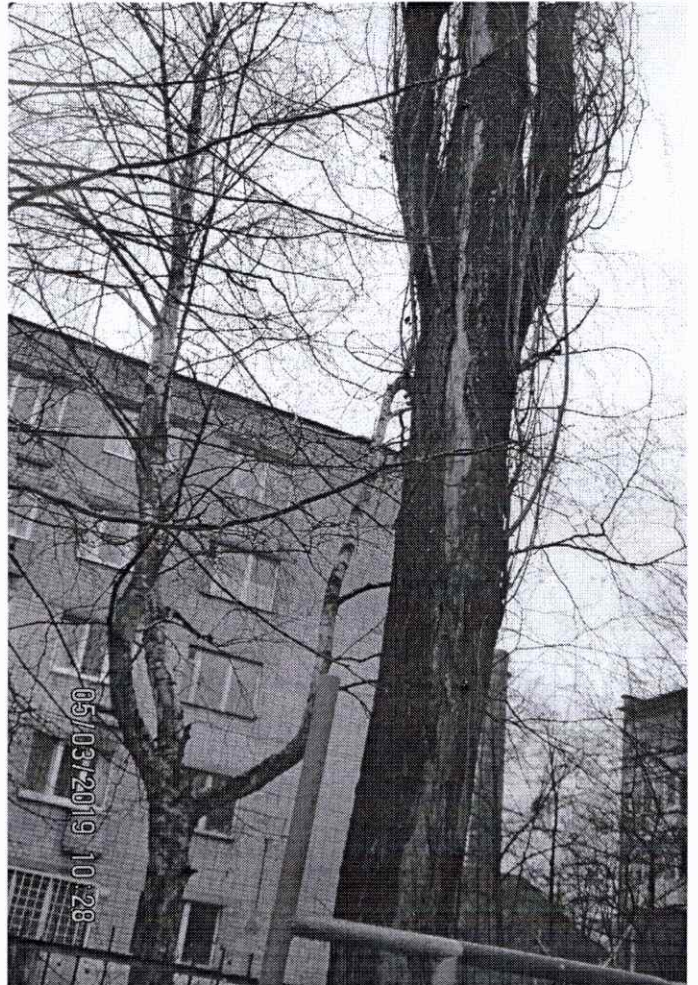

5



5

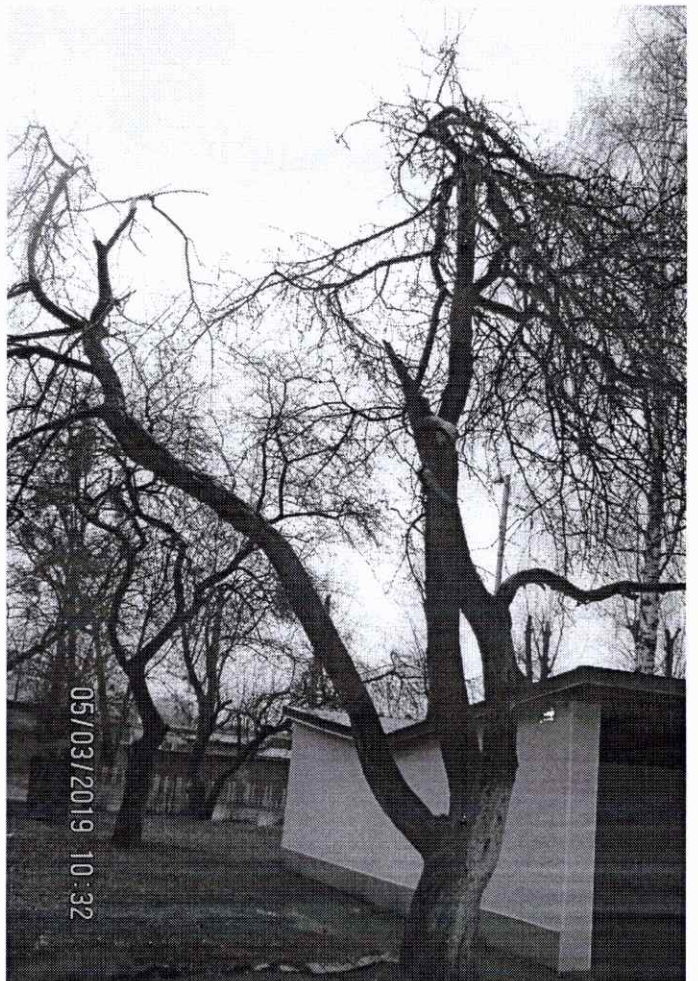

7



3



3




7



8



4

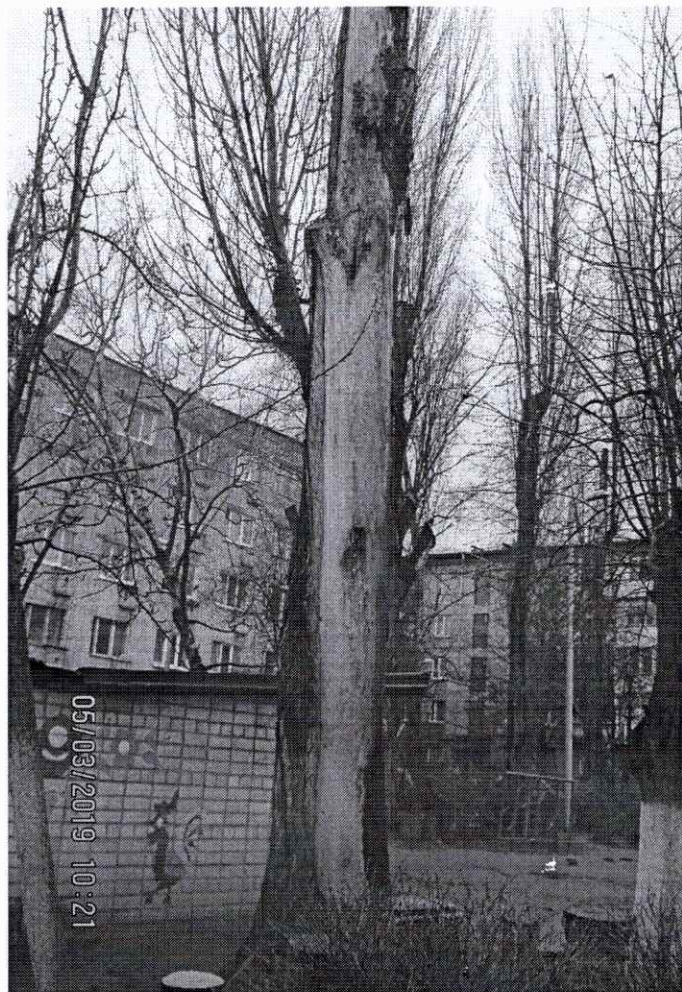

4



4



5

6

