

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений № 945 от 12 августа 2021 года в границах земельных участков по адресу: г. Калининград, пер. Батальный, 1, ул. Самаркандская, 3-9 (КН 39:15:150836:10; КН 39:15:150836:9) вырублено 2 дерева – ясень (неудовлетворительное состояние, слом части ствола, обширная стволовая гниль в месте слома, возможен слом второй части ствола, угрожает падением), рябина (сухостойная, угрожающая падением).

Площадь вырубаемых зеленых насаждений – ясень – 16 кв.м.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение в границах земельных участков по адресу: г. Калининград, пер. Батальный, 1, ул. Самаркандская, 3-9 (КН 39:15:150836:10; КН 39:15: 150836:9) посадкой 1 (одного) саженца дуба черешчатого и 1 (одного) саженца клена остролистного.

Высаживаемые породы деревьев соответствуют 1 и 2 группе (соответственно) декоративности (постановление Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»).

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5 м), инженерных коммуникаций (не менее 2 м), края тротуара (не менее 0,7 м).

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок до 12.07.2022г.

Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Дуб черешчатый	шт.	1	12	3,5	4
2	Клен остролистный	шт.	1	12	3,5	4
ИТОГО:			2 дерева			


Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки для организации полива около саженцев деревьев сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м, выполнить механическое закрепление саженцев в грунте установкой трех кольев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр окоренных импрегнированных кольев - не менее 5 см, высота – не менее 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота - не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).

**Посадочный и разбивочные планы
проекта компенсационного озеленения
по адресу г. Калининград,
пер. Батальный, д. 1, ул. Самаркандская, д. 3-9.**

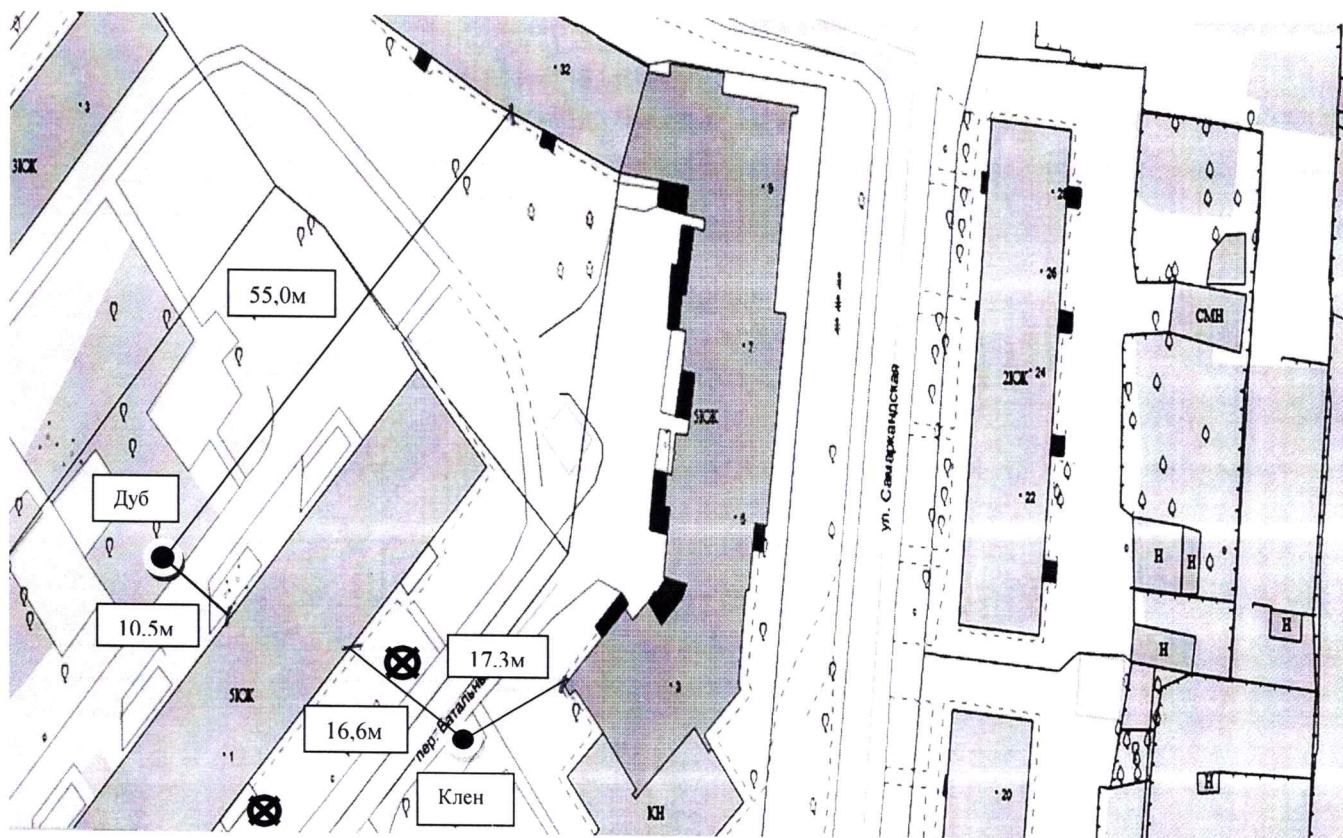

Условное обозначение:

⊗ - место вырубki зеленого насаждения

● - место посадки зеленого насаждения дуба черешчатого – возраст 12 лет, высота 3,5 м., Ø на высоте 1,3м. не менее 4 см. и клена остролистного – возраст 12 лет, высота 3,5 м., Ø на высоте 1,3м. не менее 4 см.

*Проверил:
ведущий специалист
отдела озеленения 12.04.22
И.И.Исодар /Исодарова И.В./*