

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-692 от « 19 » июня 2024 года

Выдан: ОООО «ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ – ЛУЧШИЙ ДОМ», 236029, г. Калининград,
ул. В. Талалихина, д. 12-16

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-908 от « 18 » июня 20 24 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ


на земельном участке, расположенном: ул. Островского, 15
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации
разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	4	Ива	13, 28	Ствол диаметром 13 см находится в усыхающем состоянии: усыхание кроны более 70%, наклон над зоной отдыха, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Ствол диаметром 13 см - вырезка
3	7	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	9	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	14	Дуб		Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
Итого: 3 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. – вырезка ствола, 1 шт. – обрезка ветвей					

- Приложение:
- 1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-908 от 18.06.2024 года
 - 2. Схема расположения зеленых насаждений;
 - 3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

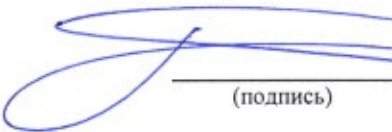 / В.Б. Борисов/
(подпись) (ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.
Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 908 от « 18 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-88 от 05.06.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Островского, 15

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ива		21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	3	Ива		26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Ива		13, 28	Ствол диаметром 13 см находится в усыхающем	Ствол диаметром 13 см

					состоянии: усыхание кроны более 70%, наклон над зоной отдыха, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу Ствол диаметром 28 см имеет сильно разросшуюся крону	- вырезка Омолаживающая обрезка ствола диаметром 28 см на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
6	6	Ель			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
7	7	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	8	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
9	9	Боярышник			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
11	11	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
12	12	Алыча			Ослабленное состояние. Дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
13	13	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
14	14	Дуб			Ветви касаются фасада МКД	Обрезка ветвей, касающихся фасада МКД
15	15	Ольха			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют. Ветви фасада МКД не касаются	Отсутствуют
16	16	Вишня			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют. Ветви фасада МКД не касаются	Отсутствуют
17	17	Вишня			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют. Ветви фасада МКД не касаются	Отсутствуют
18	18	Вишня			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют

					Ветви фасада МКД не касаются	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

Все вышеперечисленные зеленые насаждение произрастают на расстоянии более 5 м от стен МКД. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы береза, дуб, ольха, ель, ясень, каштан не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

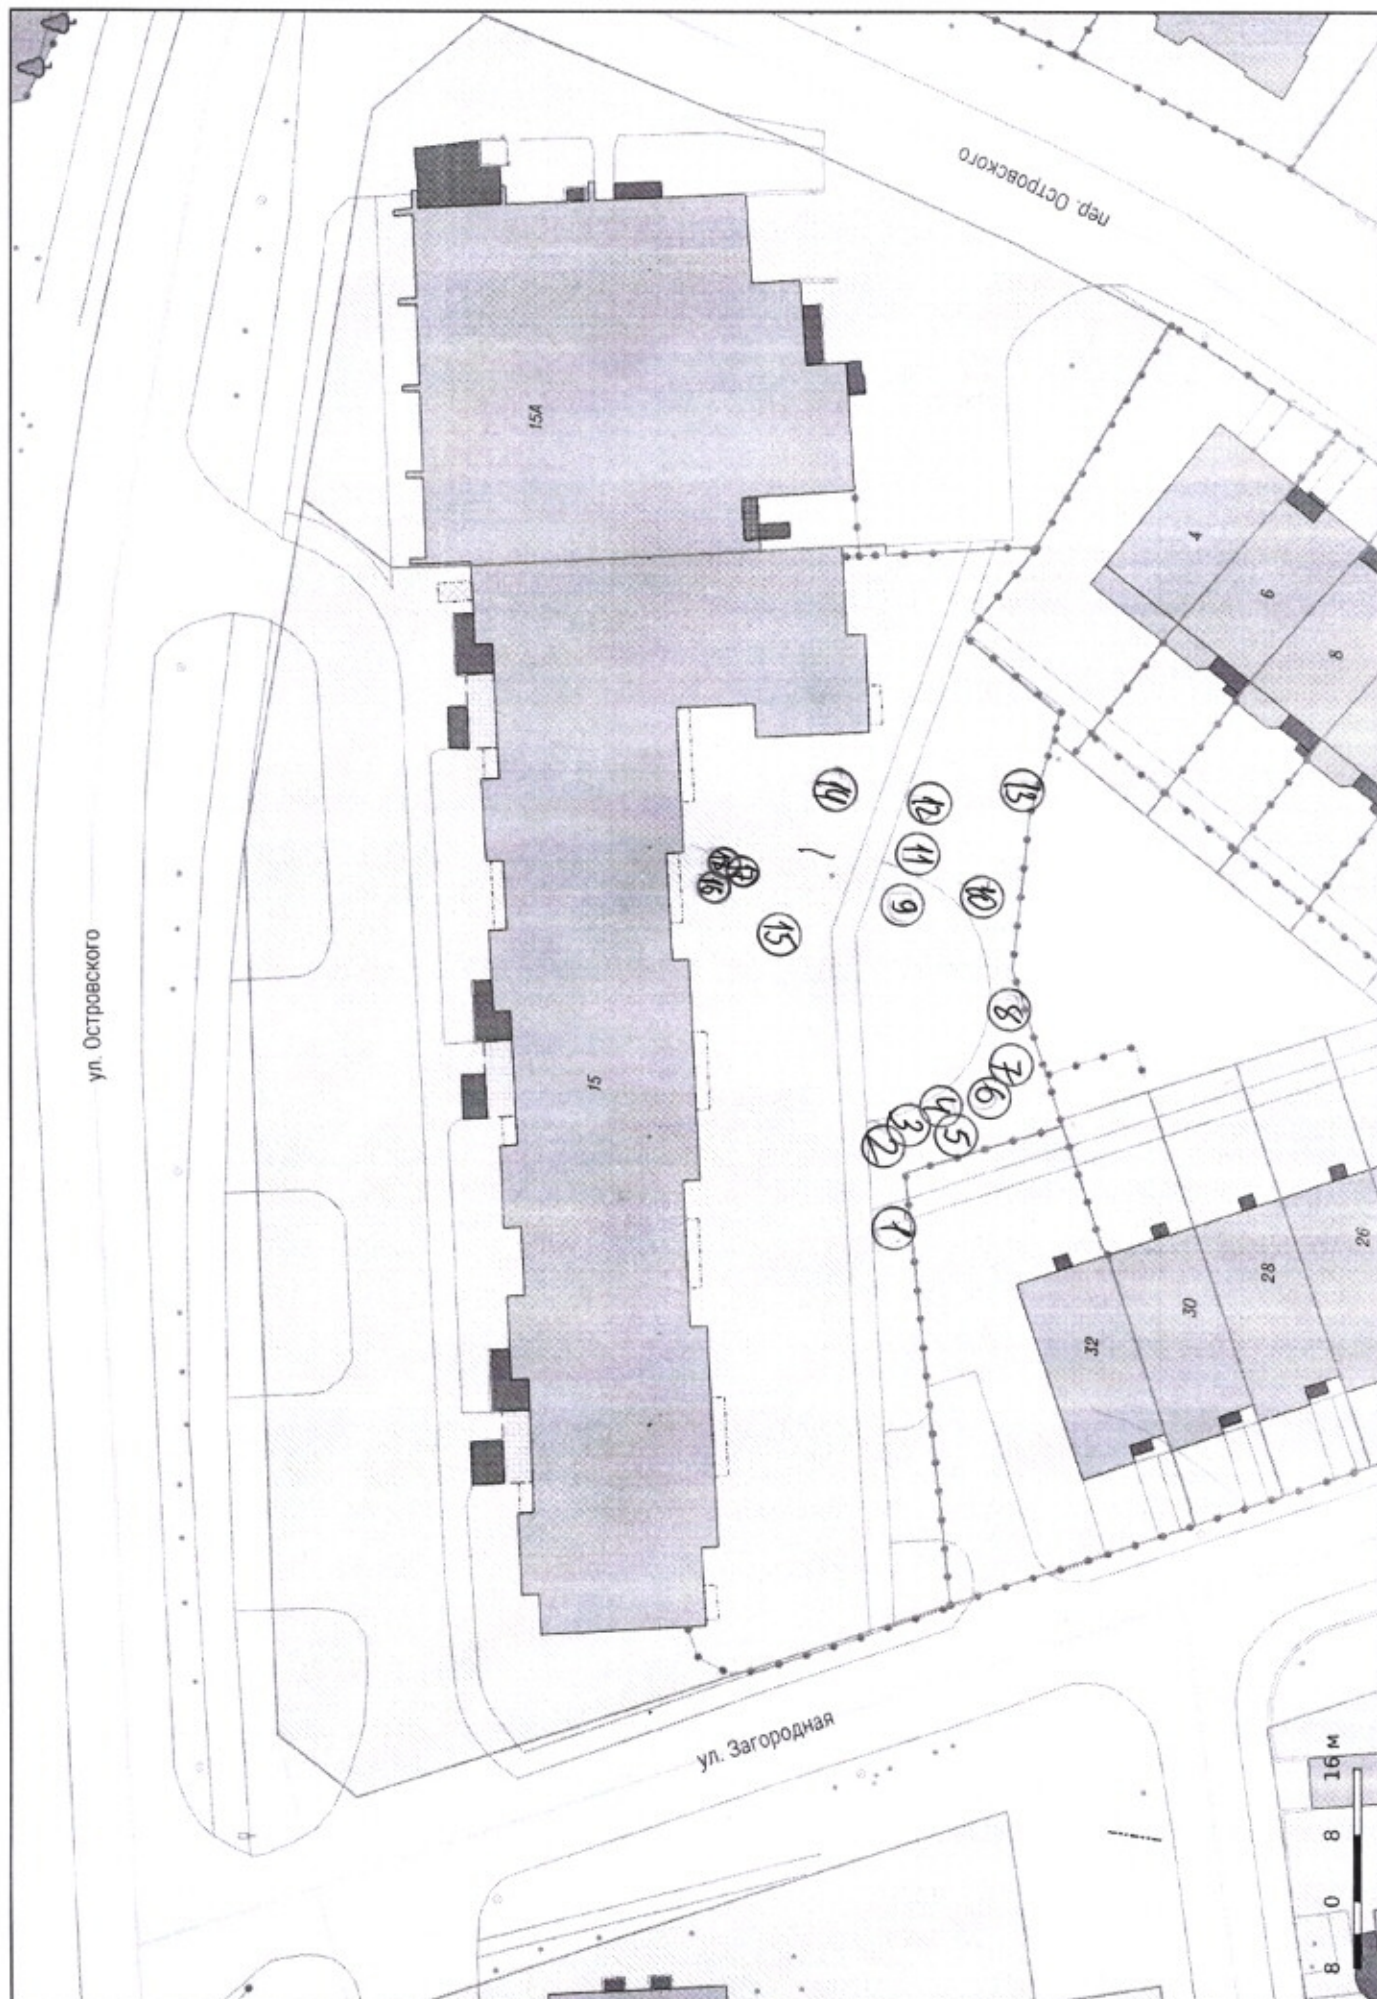



2 3 4 5



7




4 5



7,6 4 3



8

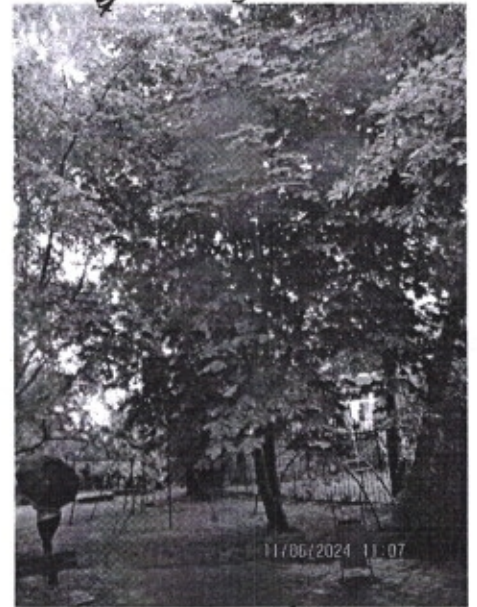

10



15



16-18



12, 14, 11



11/06/2024 11:09

13



11/06/2024 11:09

13



11/06/2024 11:09

12



11/06/2024 11:09

11



11/06/2024 11:09

12 11 9



11/06/2024 11:09

9