

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1608 от « 27 » декабря 2023 года

Выдан: **ООО «Горсвет - Регион», 236040, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 5**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-2105** от « **27** » **декабря** **20 23** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Тельмана, 41а**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Черемуха		Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
2	2	Черемуха обыкновенная	20, 33	Ствол диаметром 33 см – ветви касаются ЛЭП	Ствол диаметром 33 см - обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
Итого: 2 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2105 от 27.12.2023;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

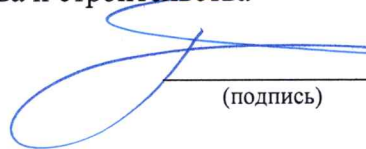


(подпись) **В.Б. Борисов**/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2105 от «24» декабря 2023 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-9084 от 15.12.2023)

МБДОУ д/с № 16, 236008, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 41а

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Тельмана, 41а

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Черемуха			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
2	2	Черемуха обыкновенная		20,33	Ствол диаметром 20 см находится в сильно ослабленном состоянии: аварийный наклон над ограждением детского сада, обильно заселен плодовыми телами грибов, стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Ствол диаметром 20 см - вырубка

					причинения ущерба имуществу Ствол диаметром 33 см – ветви касаются ЛЭП	Ствол диаметром 33 см - обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
3	3	Черемуха обыкновенная	8	25	Усыхающее состояние: суховершинность, слабый прирост, наклон в сторону тротуара, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Черемуха обыкновенная		21	Сильно ослабленное состояние: аварийный наклон над тротуаром, зависла на соседнем дереве, угрожает падением на тротуар и проезжую часть представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

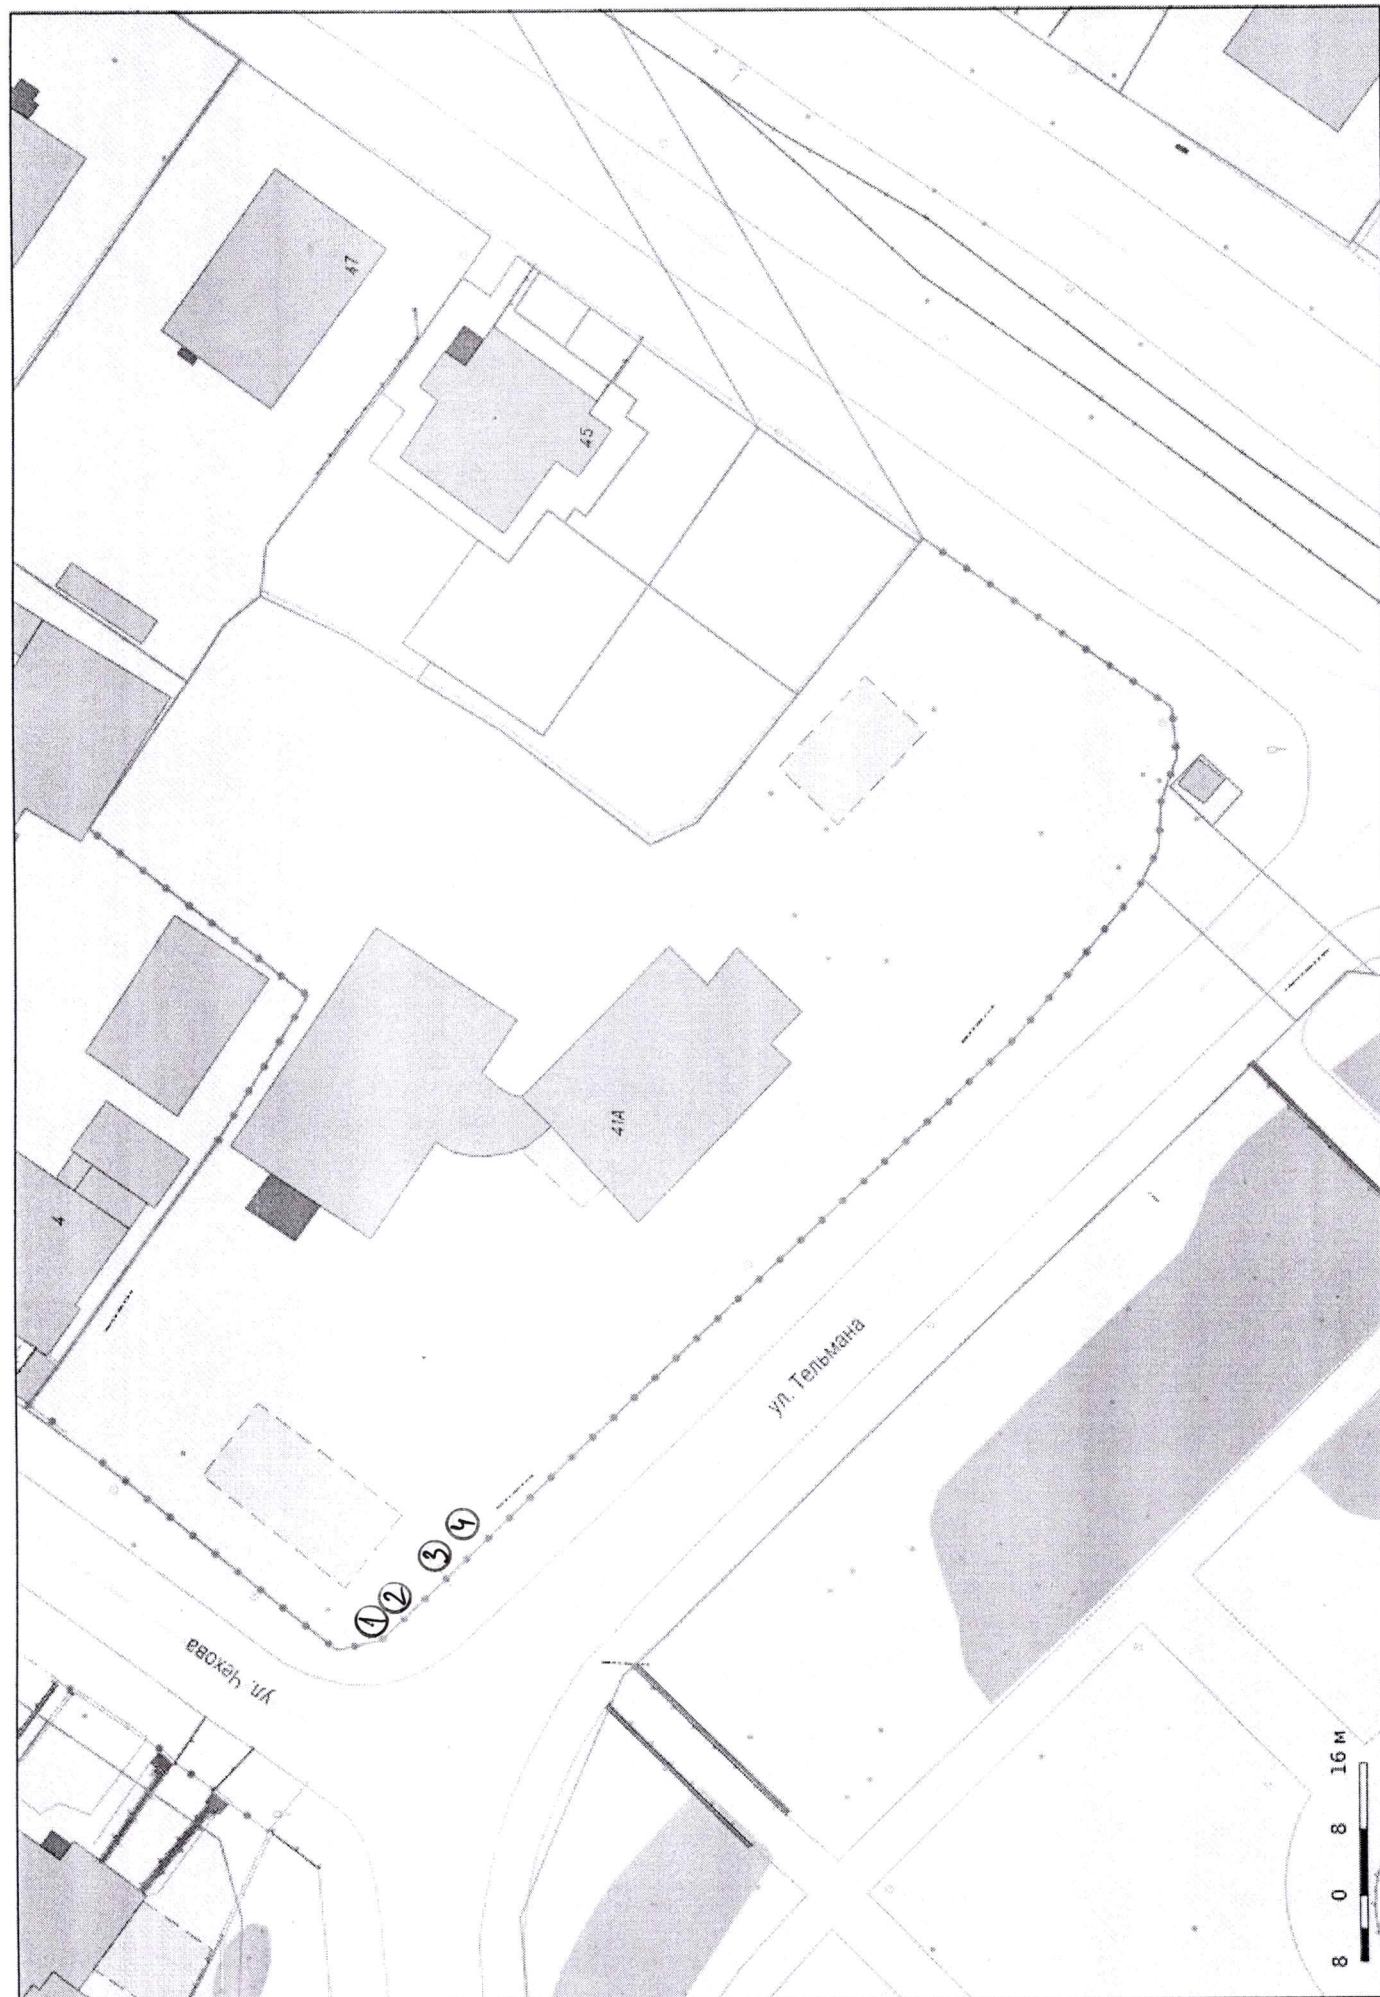


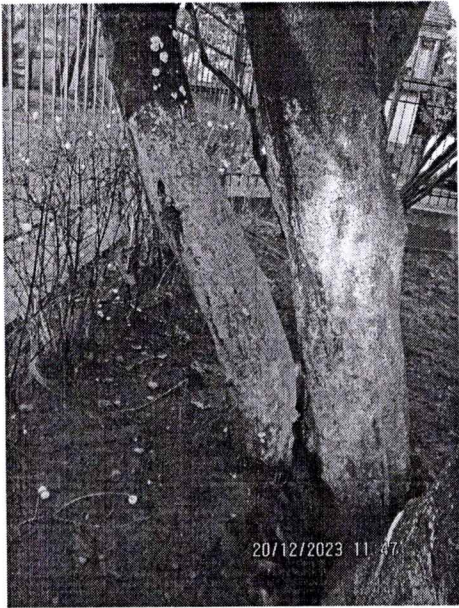

2




2

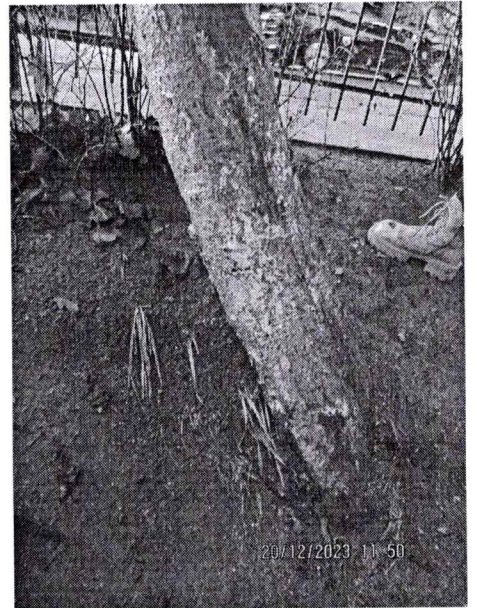


4



4

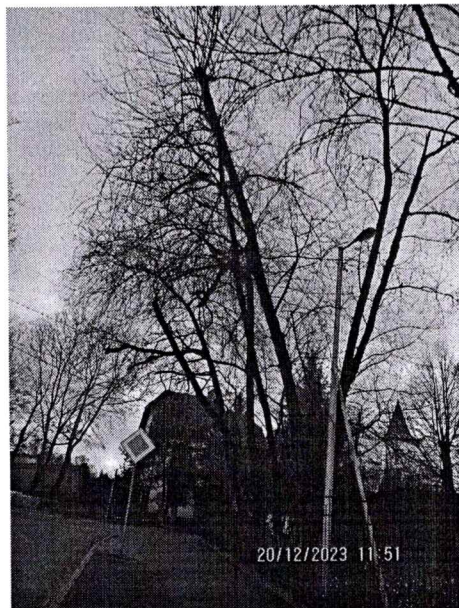


2, 3, 4

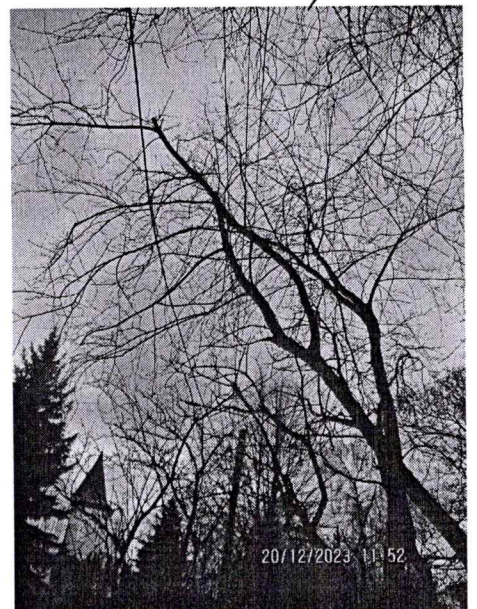

1



1

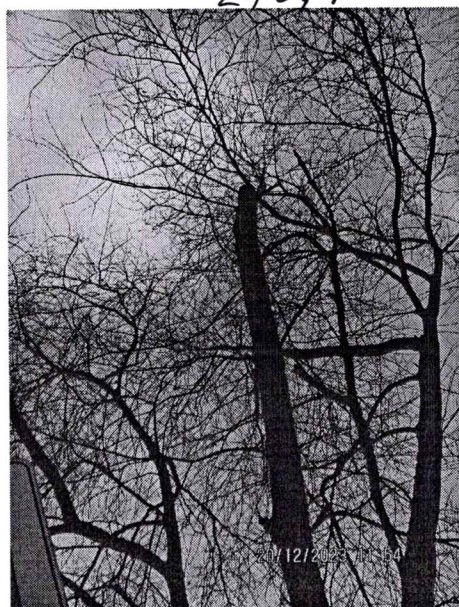

3



3