

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 4/4 от «02» МАЯ 2024 года

Выдан: ООО «АРС ДОМик, 236006, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 131, офис 404

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-566 от «18» апреля 2024 года
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень – зима 2024 г., зима – весна 2025 г.)
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Серпуховская, 24
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	27	Сильно разросшаяся крона, произрастает из-под отмотки МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	5	Тополь	18, 7, 3, 3	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,10 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	6	Тополь	15, 25	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,50 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	7	Тополь	20	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 2,95 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	8	Тополь	6, 10, 17	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,12 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	9	Тополь	5, 7, 11, 17	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,35 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

7	10	Тополь	5, 14, 14	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,90 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	11	Тополь	11, 12, 14	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 2,50 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	12	Тополь	4, 13	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,44 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Итого: 9 шт. – омолаживающая обрезка.

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-566 от 18.04.2024 года


2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.

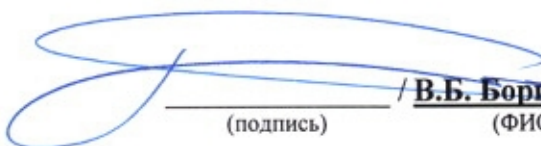


(подпись) / **В.Б. Борисов** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 566 от « 18 » апреля 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (в-КГХиС-2109 от 02.04.2024)

ООО «АРС ДОМнК», 236006, г. Калининград, пр-кт Ленинский, д. 131, офис 404

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Серпуховская, 24

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		27	Сильно разросшаяся крона, произрастает из-под отстойки МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 8м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	2	Тополь		4	Ослабленное состояние. Произрастает из-под стены МКД	Отсутствуют
3	3	Ясень		11,11,4	Ослабленное состояние. Произрастает из-под стены МКД	Отсутствуют
4	4	Клен		3	Ослабленное состояние. Произрастает из-под	Отсутствуют

					стены МКД	
5	5	Тополь		18,7,3,3	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,10 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Тополь		15,25	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,50 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Тополь		20	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 2,95 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	8	Тополь		6,10,17	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,12 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Тополь		5,7,11,17	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,35 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	10	Тополь		5,14,14	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 1,90 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	11	Тополь		11,12,14	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 2,50 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Тополь		4,13	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 3,44 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 6м с охранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Также необходимо произвести удаление прикорневой поросли у вышеуказанных зеленых насаждений.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

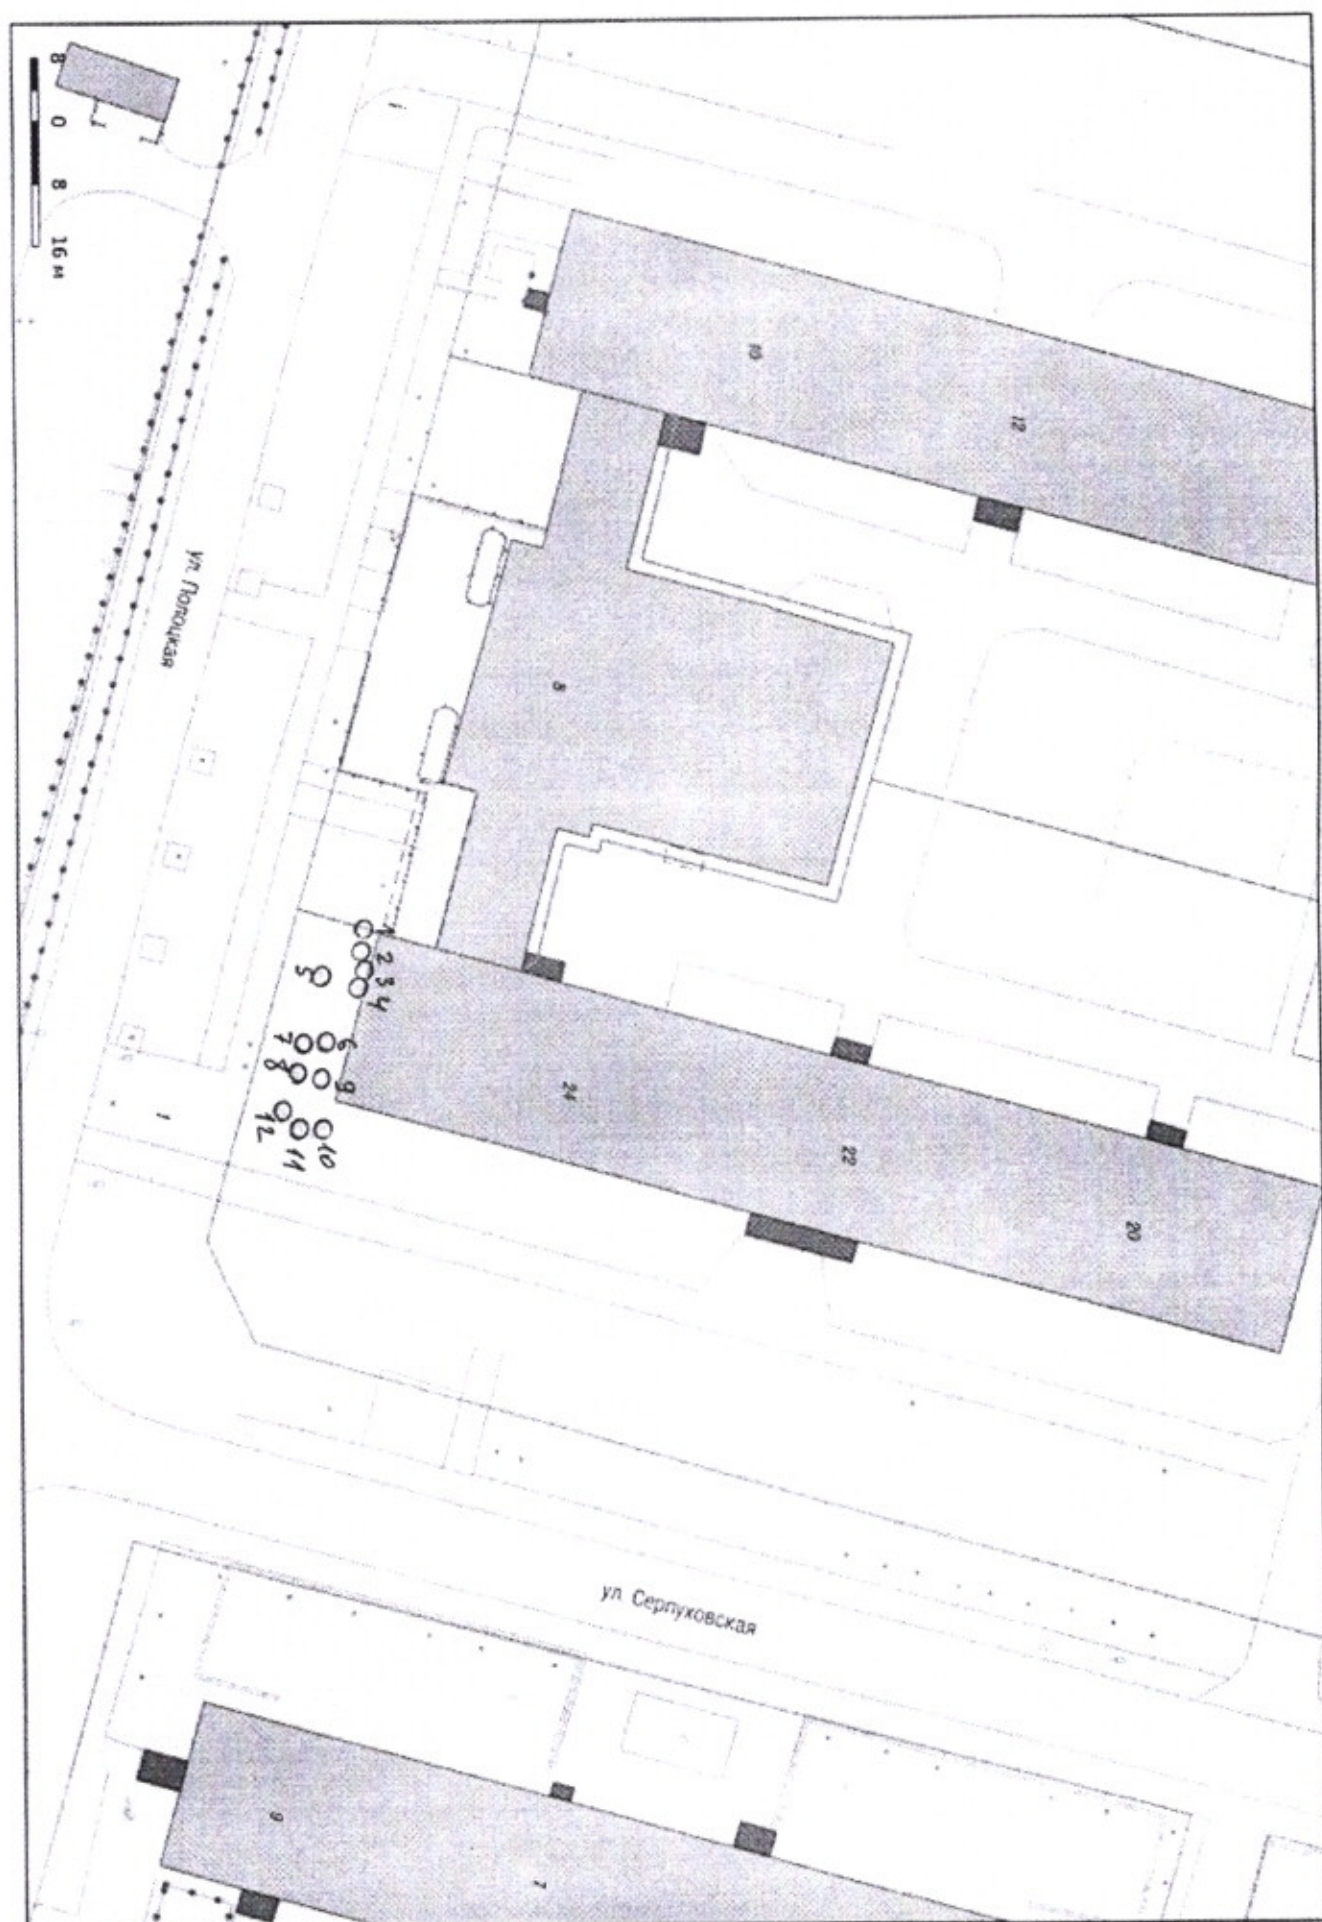




1-9



3 4

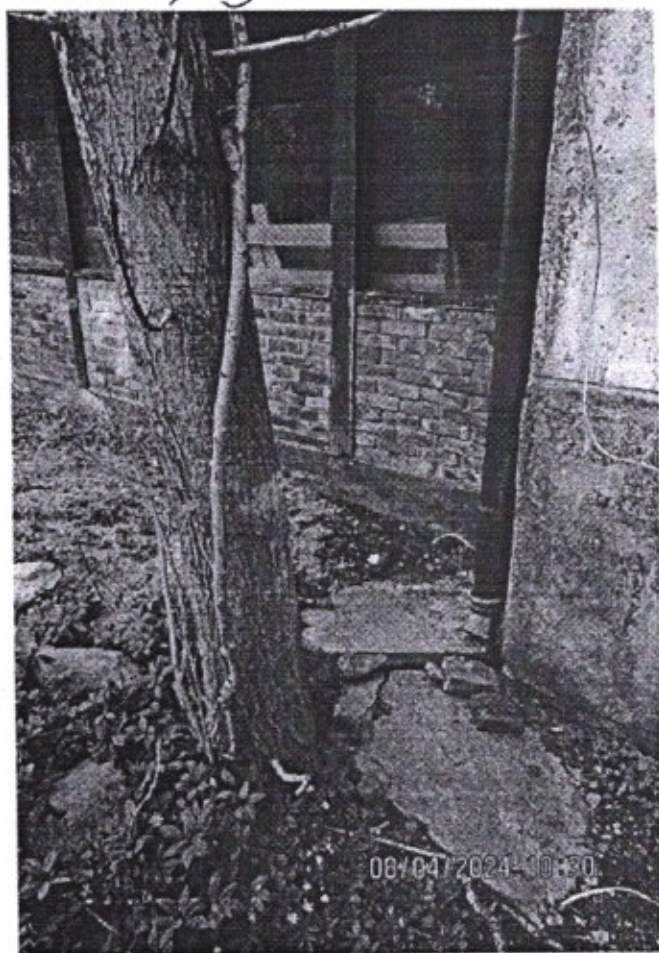

1



1




2 3



1-6, 9



8-12

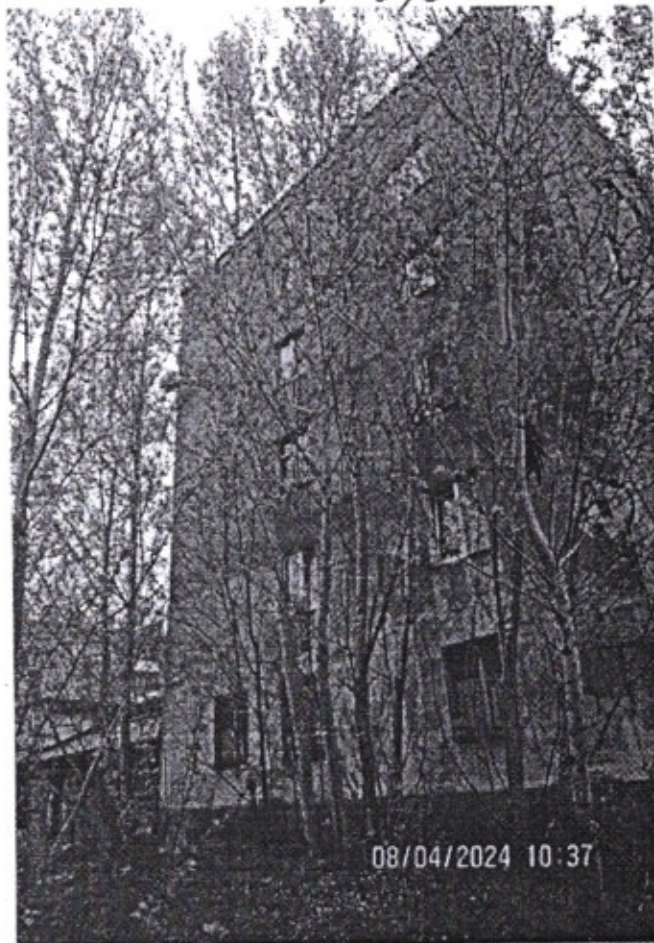

1-8



7-12



1-12