

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» 07 2026 г.
г. Калининград

№ 519


О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.05.2017 № 670
«Об утверждении схем водоснабжения
и водоотведения городского округа
«Город Калининград» на перспективу
до 2035 года»

Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», в целях уточнения мероприятий по
развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город
Калининград» администрация городского округа «Город Калининград»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в том 2 «Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация» схем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Калининград» на перспективу до 2035 года, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05.2017 № 670 (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации

Е.И. Дятлова

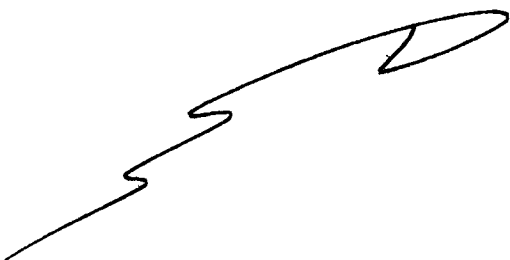

ИЗМЕНЕНИЯ

в том 2 «Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация» схем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Калининград» на перспективу до 2035 года, утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05.2017 № 670

1. Абзац третий главы «Характеристика локальной зоны централизованного ВО №1» подраздела 1.1 «Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны» раздела 1 «Существующее положение в сфере водоотведения» изложить в новой редакции:

«Технологическая зона централизованного ВО № 1, охватывающая городской округ «Город Калининград» (за исключением пос. Прибрежного), внутри которой осуществляется прием и транспортировка сточных вод на КОС г. Калининграда по шоссе Балтийскому, 127, введенных в эксплуатацию в 2016 году. Данная зона также включает абонентов населенных пунктов, расположенных в границах Гурьевского муниципального округа (город Гурьевск и поселки: Большое Исаково, Васильково, Рассвет, Дорожный, Малое Васильково, Авангардное, Луговое, Заозерье, Ласкино, Шосейный) и Зеленоградского муниципального округа (пос. Холмогоровка), территориально граничащих с городским округом «Город Калининград» и пользующихся услугами централизованного водоотведения.».

2. В подразделе 2.5 «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа «Город Калининград» раздела 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»:

1) абзац второй изложить в новой редакции:

«Расчетный расход воды с учетом степени благоустройства жилой застройки городского округа «Город Калининград» принят в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 28.03.2014 № 184 «Об утверждении

нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, отведения сточных вод) на территории Калининградской области» в размере 6,7 куб. м на 1 чел. в месяц или 223 л на 1 чел. в сутки.»;

2) абзац четвертый изложить в новой редакции:

«Расчетный расход воды с учетом степени благоустройства жилой застройки для абонентов Гурьевского муниципального округа и Зеленоградского муниципального округа принят в соответствии с подпунктом 5.1 «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр) - для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями и с централизованным горячим водоснабжением в размере 180 л на 1 чел. в сутки.»;

3) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Расчетная численность населения городского округа «Город Калининград» принята по данным Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 № 225 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калининград», и проекта планировки территории с проектом межевания в его составе района Остров Октябрьский, утвержденного приказом Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 25.02.2022 № 104 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах 2-я эстакада - река Преголя - река Старая Преголя в районе «Остров Октябрьский» в городе Калининграде», и на расчетный период составляет 526 100 человек. Численность абонентов, находящихся на территориях Гурьевского муниципального округа и Зеленоградского муниципального округа, принята по данным генеральных планов муниципальных образований и на расчетный период составляет 84 092 человек.»;

4) в таблице 2.5-1:

строку 1.1 изложить в новой редакции:

1.1	Годовое поступление сточных вод	тыс.м³/год	57 954,9	57 470,9	56 972,2	56 450,4	55 880,7	57 347,2	57 860,1	56 711,46	55 325,34	48 059,20	57 759,2	58835,34
-----	---------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

дополнить строками 1.2- 1.11 следующего содержания:

1.2	Жилая застройка	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	30 116,15	30 745,90	30 980,81	-	48 550,42
1.3	Привозной сток	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	219,00	221,00	234,87	-	44,69
1.4	Предприятия сферы торговли, услуг и местной промышленности	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	5 051,67	5 208,12	5 139,69	-	5 826,05

1.5	Неучтенный приток от абонентов	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	17 212,58	15 411,02	7 193,62	-	1 943,80
1.6	Неорганизованный приток	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	2 426,81	2 477,35	2 497,25	-	1 943,80
1.7	Поверхностные сточные воды	тыс.м³/год	-	-	-	-	-	-	-	1 685,25	1 261,94	2 012,96	-	526,57
1.8	Расчетный расход сточных вод в сутки средние за год	тыс.м³/сут.	-	-	-	-	-	-	-	155,37	151,58	131,67	-	159,75
1.9	Расчетный расход сточных вод в сутки макс. водоотведения	тыс.м³/сут.	-	-	-	-	-	-	-	196,55	191,74	166,56	-	202,08
1.10	Суточный расход 85-го перцентиля	тыс.м³/сут.	-	-	-	-	-	-	-	157,24	153,40	133,25	-	171,77
1.11	Максимальный часовой приток	тыс.м³/сут.	-	-	-	-	-	-	-	10,443	10,187	8,849	-	11,408

3. Строки 1.1, 1.2 таблицы 3.3-1 подраздела 3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам» раздела 3 «Прогноз объема сточных вод» изложить в новой редакции:

1.1	Годовое поступление сточных вод	тыс.м³/год	54 477,9	57 954,9	57 470,9	56 972,2	56 450,4	55 880,7	57 347,2	57 860,1	56 711,46	55 325,34	48 059,20	57 759,2	58 835,34
1.2	Требуемая производительность ОС	тыс.м³/сут.	149,3	158,8	157,5	156,1	154,7	153,1	157,1	158,5	157,2	153,5	133,5	158,2	171,77

4. Строки 1.1-1.4 таблицы 3.5-1 подраздела 3.5 «Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия» раздела 3 «Прогноз объема сточных вод» изложить в новой редакции:

1.1	Годовое поступление сточных вод	тыс.м³/год	54 477,9	57 954,9	57 470,9	56 972,2	56 450,4	55 880,7	57 347,2	57 860,1	56 711,46	55 325,34	48 059,20	57 759,2	58 835,34
1.2	Требуемая производительность ОС	тыс.м³/сут.	149,3	150,3	151,3	152,3	153,3	154,3	155,3	156,3	157,2	153,5	133,5	160,3	171,77

1.3	Фактическая производительность ОС	тыс.м³/сут.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	171,77
1.4	Резерв (+)/дефицит (-) производительности ОС	тыс.м³/сут.	0,7	-0,3	-1,3	-2,3	-3,3	-4,3	-5,3	-6,3	-7,2	-3,5	+16,5	-10,3	0		

5. Строку 1.9 таблицы 4.2-1 подраздела 4.2 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» изложить в новой редакции:

1.9	Реконструкция очистных сооружений г. Калининград с увеличением производительности до 171,770 тыс. м³ в сутки	Реконструкция	2026-2030 гг.
-----	--	---------------	---------------