

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» 07 2026 г.
г. Калининград

№ 485

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 12.05.2017 № 670
«Об утверждении схем водоснабжения
и водоотведения городского округа
«Город Калининград» на перспективу
до 2035 года»


Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», в целях уточнения мероприятий по
развитию систем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город
Калининград» администрация городского округа «Город Калининград»
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в том 2 «Водоотведение. Хозяйственно-бытовая
канализация» схем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город
Калининград» на перспективу до 2035 года, утвержденных постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05.2017 № 670
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете
«Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации

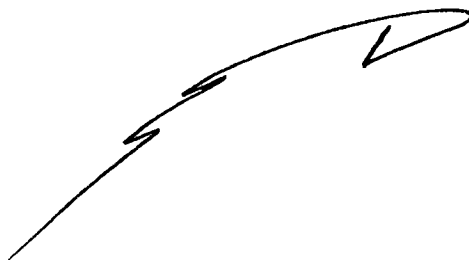

Е.И. Дятлова

ИЗМЕНЕНИЯ

в том 2 «Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация» схем водоснабжения и водоотведения

городского округа «Город Калининград» на перспективу до 2035 года, утвержденных постановлением

администрации городского округа «Город Калининград» от 12.05.2017 № 670

1. В таблице 3.3-1 подраздела 3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам» раздела 3 «Прогноз объема сточных вод»:

1) в строке 3.2 слово «среднесуточная» заменить словом «максимальная»;

2) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:

3.3	Требуемая производительность ОСК (среднесуточная производительность)	тыс.м³/ сут	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,35	2,35	2,35	2,35
-----	--	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2. В таблице 3.5-1 подраздела 3.5 «Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия» раздела 3 «Прогноз объема сточных вод»:

1) в строках 3.2, 3.3 слово «среднесуточная» заменить словом «максимальная»;

2) строку 3.4 изложить в новой редакции:

3.4	Резерв (+)/ Дефицит (-) производительности	тыс.м³/ сут	1,77	1,77	1,77	1,77	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3) дополнить строкой 3.5 следующего содержания:

3.5	Требуемая производительность ОСК (среднесуточная производительность)	тыс.м³/ сут	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	1,50	1,50	2,35	2,35	2,35	2,35
-----	--	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. Строку 1.4 таблицы 4.2-1 подраздела 4.2 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий» раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» после слова «проектная» дополнить словом «максимальная».