

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1180 от « 04 » июля 2025 года

Выдан: МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1252 от « 01 » июля 20 25 года,

в срок (период) не позднее 3 (трех) дней с момента получения данного акта  
*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*

на земельном участке, расположенном: ул. Киевская, 122

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер  
(при наличии))*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (ремонт подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений)

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                                                                            | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 1          | Клен остролистный              | 10                                                                                | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 2     | 2          | Клен остролистный              | 12                                                                                | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 3     | 3          | Груша обыкновенная             | 12,16                                                                             | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 4     | 4          | Клен остролистный              | 23                                                                                | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 5     | 5          | Липа мелколистная              | 16                                                                                | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 6     | 6          | Клен остролистный              | 5                                                                                 | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня                                      |
| 7     | 7          | Липа мелколистная              | 18                                                                                | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене.                                         | Вырубка с корчевкой пня                                      |

|                                                 |   |                   |    |                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------|---|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 |   |                   |    | Стволом касается наружной тепловой сети                                                                                                       |                         |
| 8                                               | 8 | Клен остролистный | 23 | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка с корчевкой пня |
| Итого: 8 шт. – вырубка деревьев с корчевкой пня |   |                   |    |                                                                                                                                               |                         |

Приложение:

**1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1252 от 01.07.2025 года;**

**2. схема произрастания зеленых насаждений;**

**3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

М.П.



  
(подпись) /М. В. Федосеев/  
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1252 от « 01 » июля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением  
юридического лица (№ в-КГХиС-5043 от 24.06.2025)

МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,  
расположенном:

ул. Киевская, 122

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории в зоне аварийного участка тепловой сети произрастают  
зеленые насаждения, в том числе:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Экол.<br>цен.,<br>балл | Диаметр<br>ствола, см (на<br>высоте 1,3 м<br>для деревьев) /<br>возраст, лет<br>(для<br>кустарников) | Оценка (описание)<br>состояния зеленого<br>насаждения                                                                                                           | Рекомендуемые<br>мероприятия |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 1             | Клен<br>остролистный         |                        | 10                                                                                                   | Ослабленное состояние.<br>Произрастает в зоне<br>аварийного участка<br>тепловой сети, препятствует<br>его замене. Стволом<br>касается наружной тепловой<br>сети | Вырубка                      |
| 2        | 2             | Клен<br>остролистный         |                        | 12                                                                                                   | Ослабленное состояние.<br>Произрастает в зоне<br>аварийного участка<br>тепловой сети, препятствует<br>его замене. Стволом<br>касается наружной тепловой<br>сети | Вырубка                      |

|   |   |                       |  |       |                                                                                                                                               |         |
|---|---|-----------------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3 | 3 | Груша<br>обыкновенная |  | 12,16 | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |
| 4 | 4 | Клен<br>остролистный  |  | 23    | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |
| 5 | 5 | Липа<br>мелколистная  |  | 16    | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |
| 6 | 6 | Клен<br>остролистный  |  | 5     | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |
| 7 | 7 | Липа<br>мелколистная  |  | 18    | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |
| 8 | 8 | Клен<br>остролистный  |  | 23    | Ослабленное состояние. Произрастает в зоне аварийного участка тепловой сети, препятствует его замене. Стволом касается наружной тепловой сети | Вырубка |

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

**О. А. Семибратова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

**Ведущий инженер**

**А. А. Сирота**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Ведущий инженер**


**В. В. Кокоткина**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)




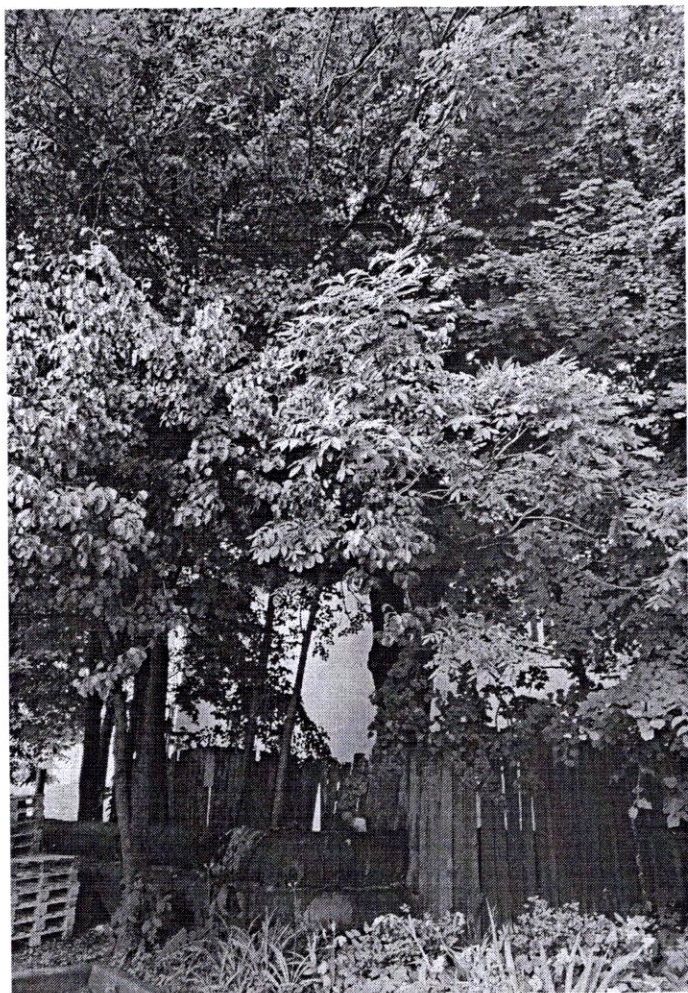


1-8

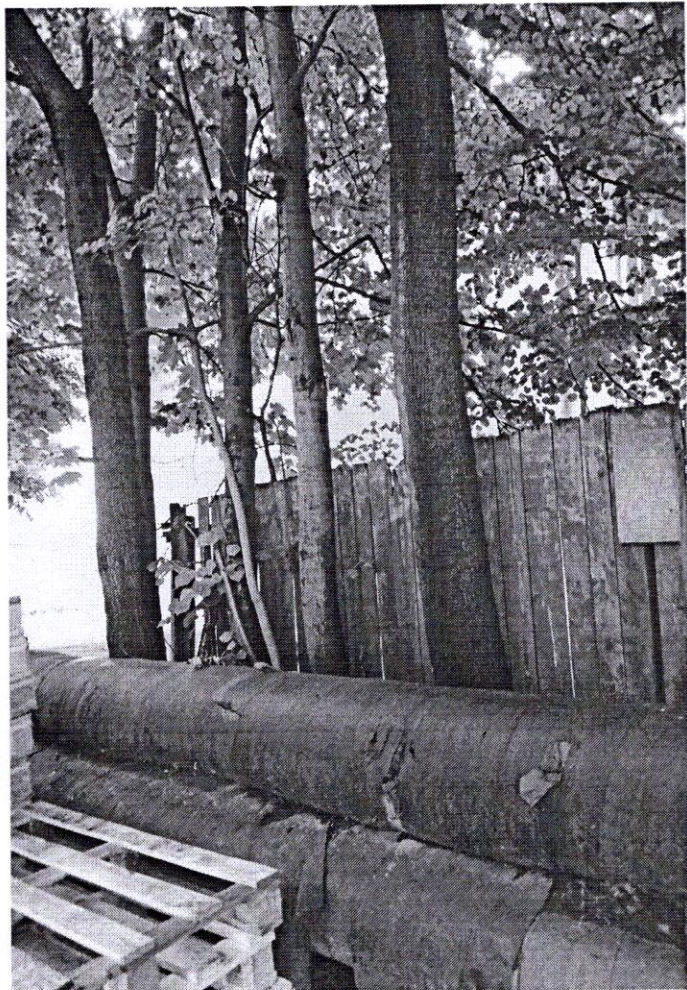

4-8

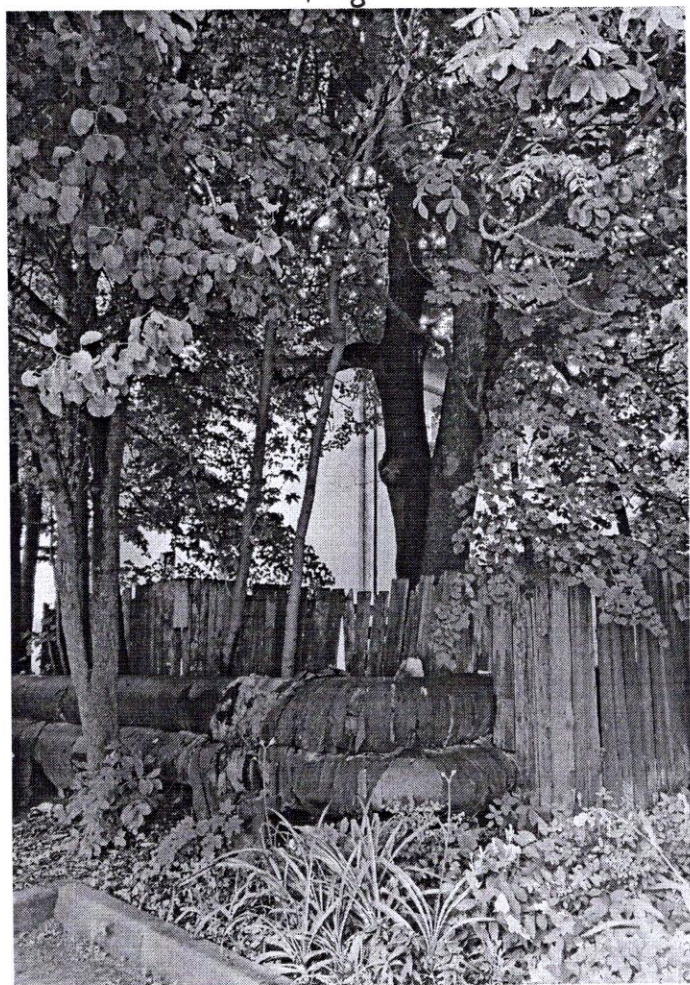

1-3

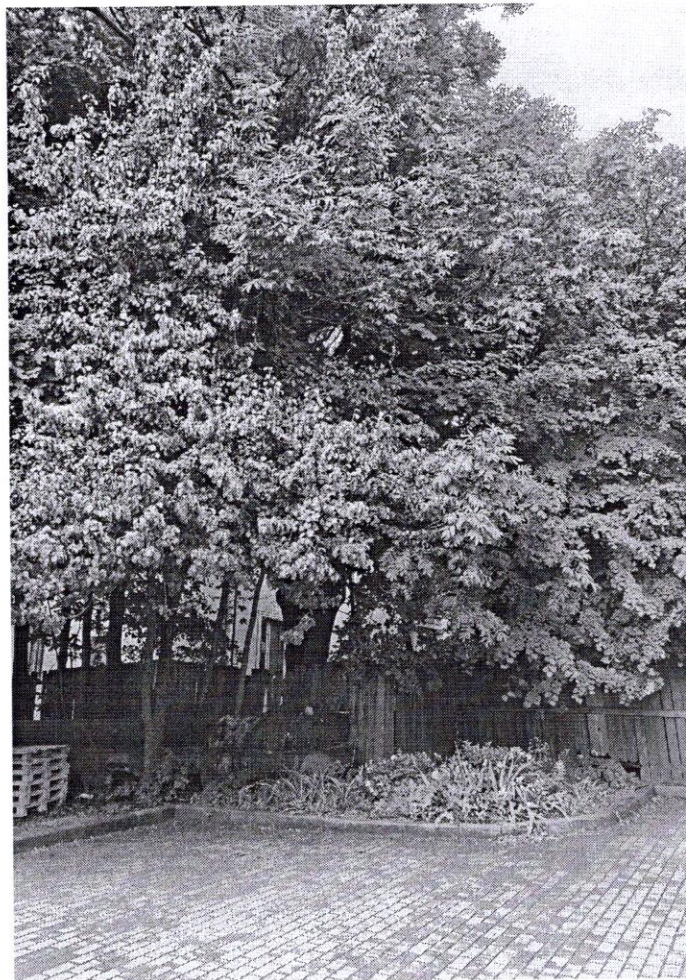

1-8