

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1002 от « 05 » мая 2026 года

Выдан: МАДОУ ЦРР ДС № 76, 236029, г. Калининград, ул. Ладожская, д. 1

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-762 от «04» мая 2026 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Ладожская, 1

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Липа		Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ветви закрывают фонарь уличного освещения	Вырезка сухих ветвей
2	2	Липа		Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
3	3	Липа		Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Вырезка сухих ветвей
Итого: 3 шт. – вырезка сухих ветвей; 1 шт. – вырезка кустов омелы					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-762 от 04.05.2026;

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета
городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/Л.Ф. Пильтихина/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Орлов А.В.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 762 от « 04 » сентября 20 26 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» **Борзенковой Е. О.**

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» **Федоровой О. О.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-2780 от 13.04.2026)

МАДОУ ЦРР ДС № 76, 236029, г. Калининград, ул. Ладожская, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Ладожская, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа		64	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ветви закрывают фонарь уличного освещения.	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей. Обрезка ветвей, закрывающих фонарь уличного освещения.
2	2	Липа		48	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей, омелы.	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением

						скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей, кустов омелы.
3	3	Липа		32	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей.	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой сухих ветвей.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

О. А. Семибратова

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Е. О. Борзенкова

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. О. Федорова

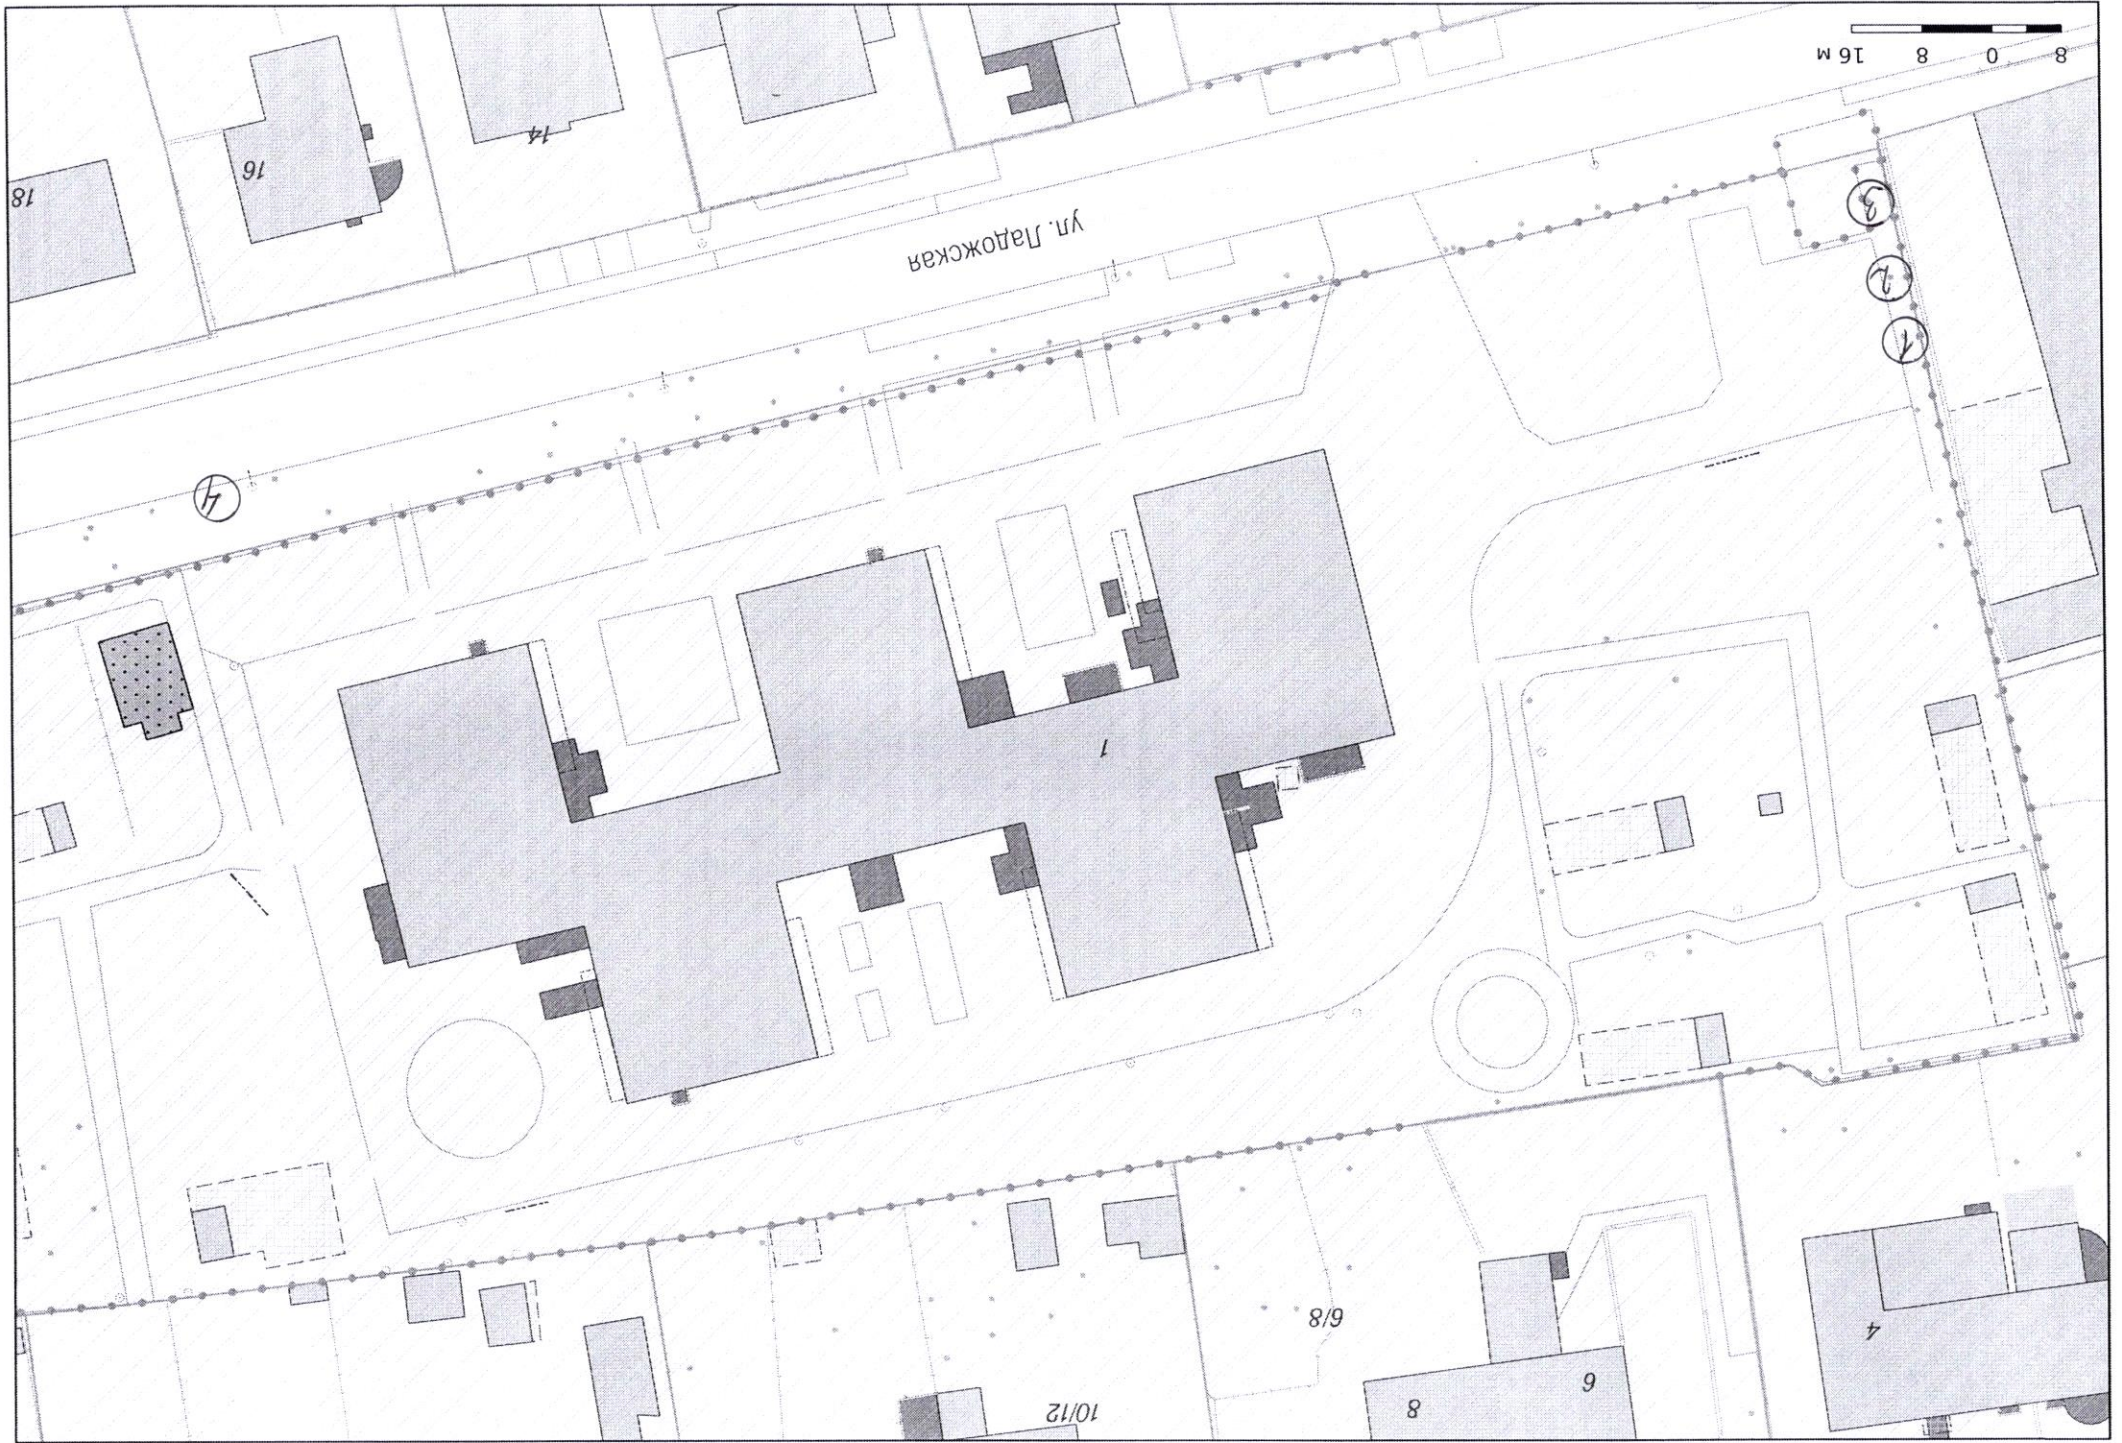




1-3



1



2

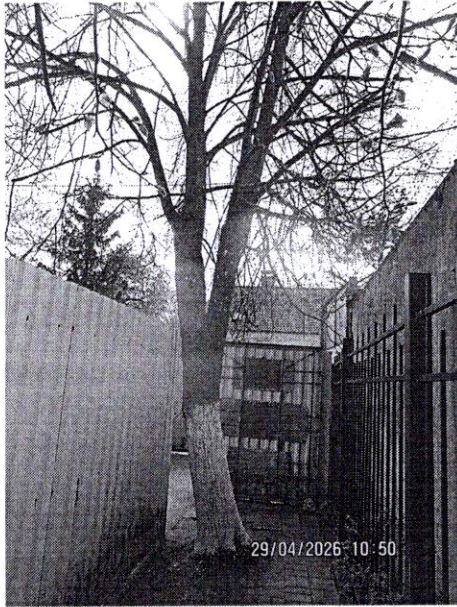

3



3