

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ АОН- 388 от «21» апреля 2022 года

Выдан: ООО УК «Домовой», 236023, г. Калининград, ул. Мариупольская, д. 12, кв. 27
(Ф.И.О либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-487 от «06» апреля 2022 года,

в срок (период) не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Енисейская, 1
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Черемуха	23,24	Сильно разросшаяся крона	Обрезка ветвей (поднятие кроны до высоты 2,5 м) у ствола диаметром 24 см
Итого: 1 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

схема расположения зеленых насаждений, с которыми необходимо произвести работы

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.

(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 487 от «06» 04 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Енисейская, 1

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-2483 от 30.03.2022)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ООО УК «Домовой», 236023, г. Калининград, ул. Красная, д. 115, офис 308/1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Черемуха	23, 24	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние: сухой, окорен в нескольких местах, заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением	Вырубка ствола диаметром 23 см

				Ствол диаметром 24 см – ветви нависают над тротуаром, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей (поднятие кроны до высоты 2, 5 м) у ствола диаметром 24 см
2	2	Черемуха		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась обрезке	Отсутствуют

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 1 листе.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

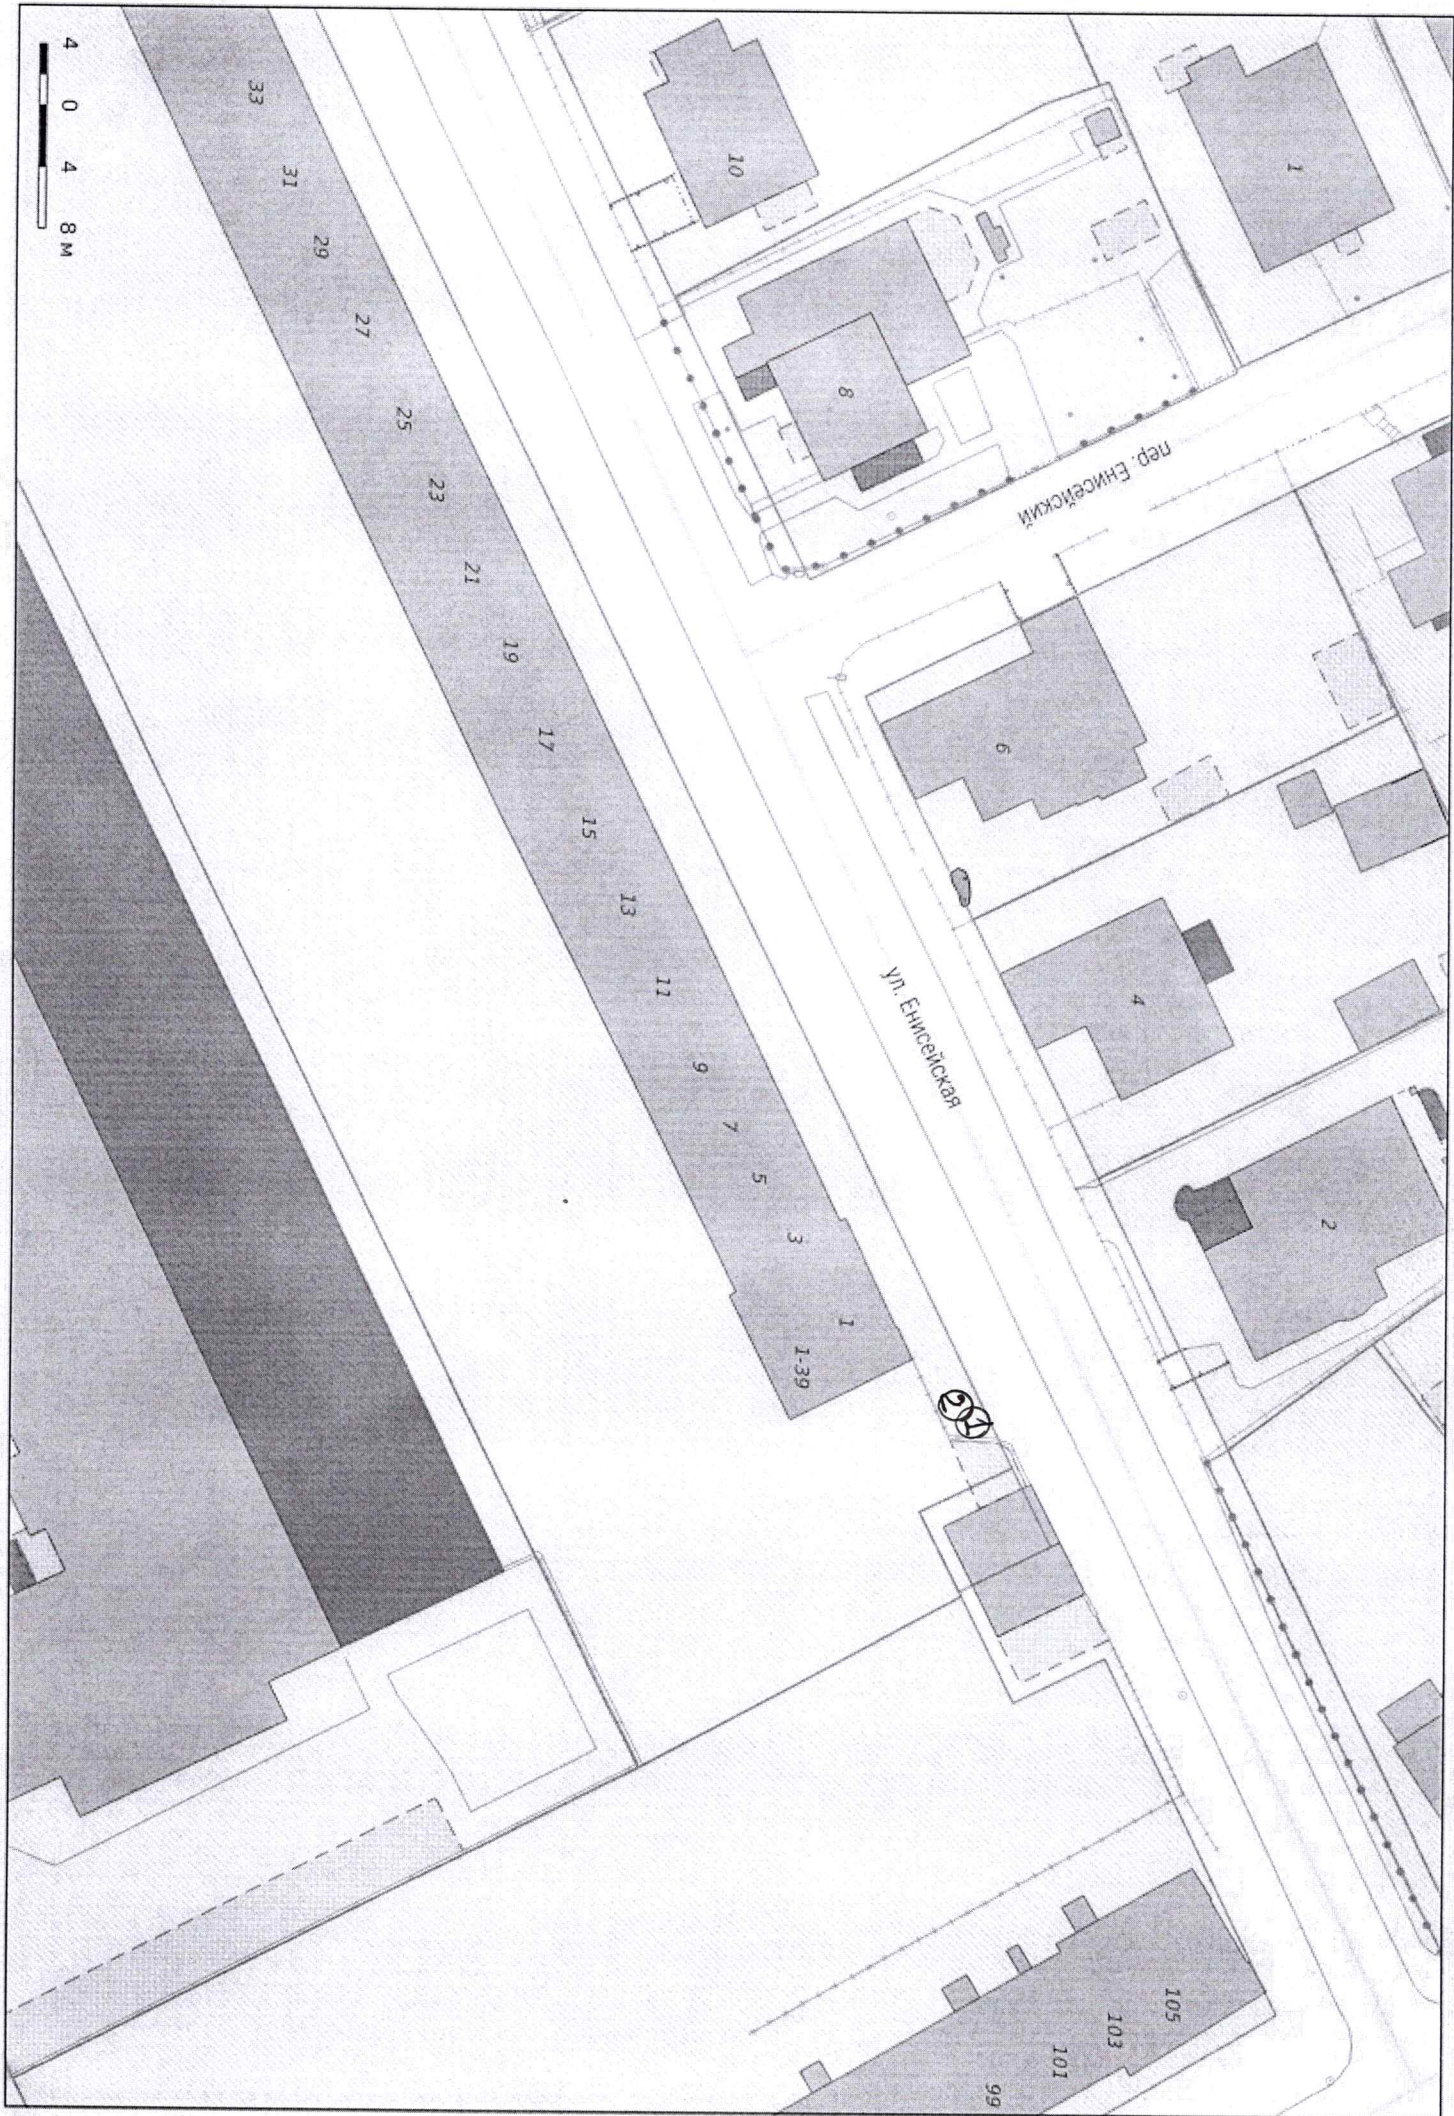


пер. Енисейский

ул. Енисейская

4 0 4 8 М




1

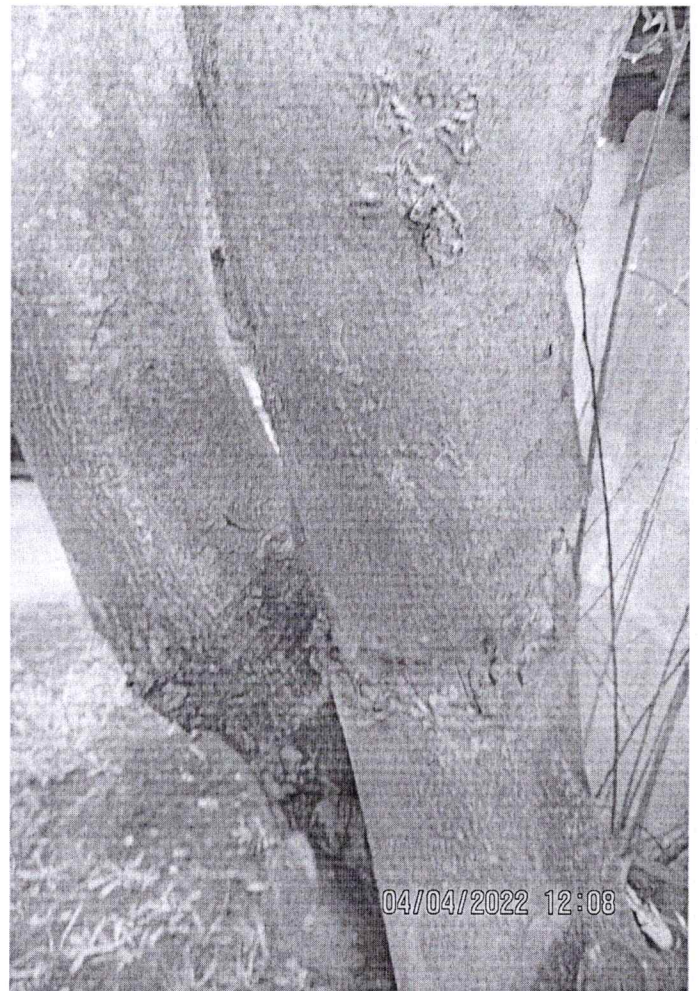

1



1

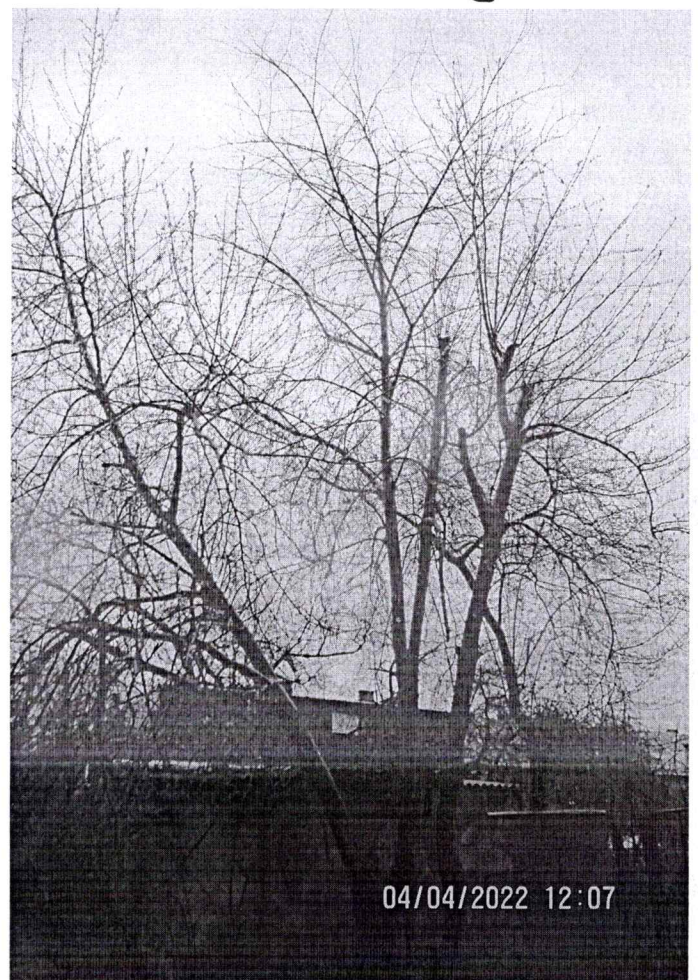

1 2