

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 1711 от « 11 » сентября **2025** года

Выдан: ООО «УКЦР», 236023, г. Калининград, пр-кт Советский, 49

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1924 от «02» сентября 20 25 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Каштановая аллея, 158

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствует. В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей
2	2	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствует. В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей Обрезка (укорачивание) ветвей, направленных в сторону МКД
Итого: 2 шт. – Вырезка, обрезка ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1924 от 02.09.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

И. о. председателя комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



/В.А. Маштаков/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1924 от « 02 » сентября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-10023 от 20.08.2025)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Каштановая аллея, 158

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей
2	2	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви направлены к фасаду МКД. Произрастает на расстоянии более 5 м от стен МКД	Вырезка сухих ветвей. Обрезка (укорачивание) ветвей направленных к фасаду МКД

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен не подлежат.
Оснований для вырубki зеленых насаждений не выявлено.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семибратова

Члены комиссии:


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 А. С. Полянская

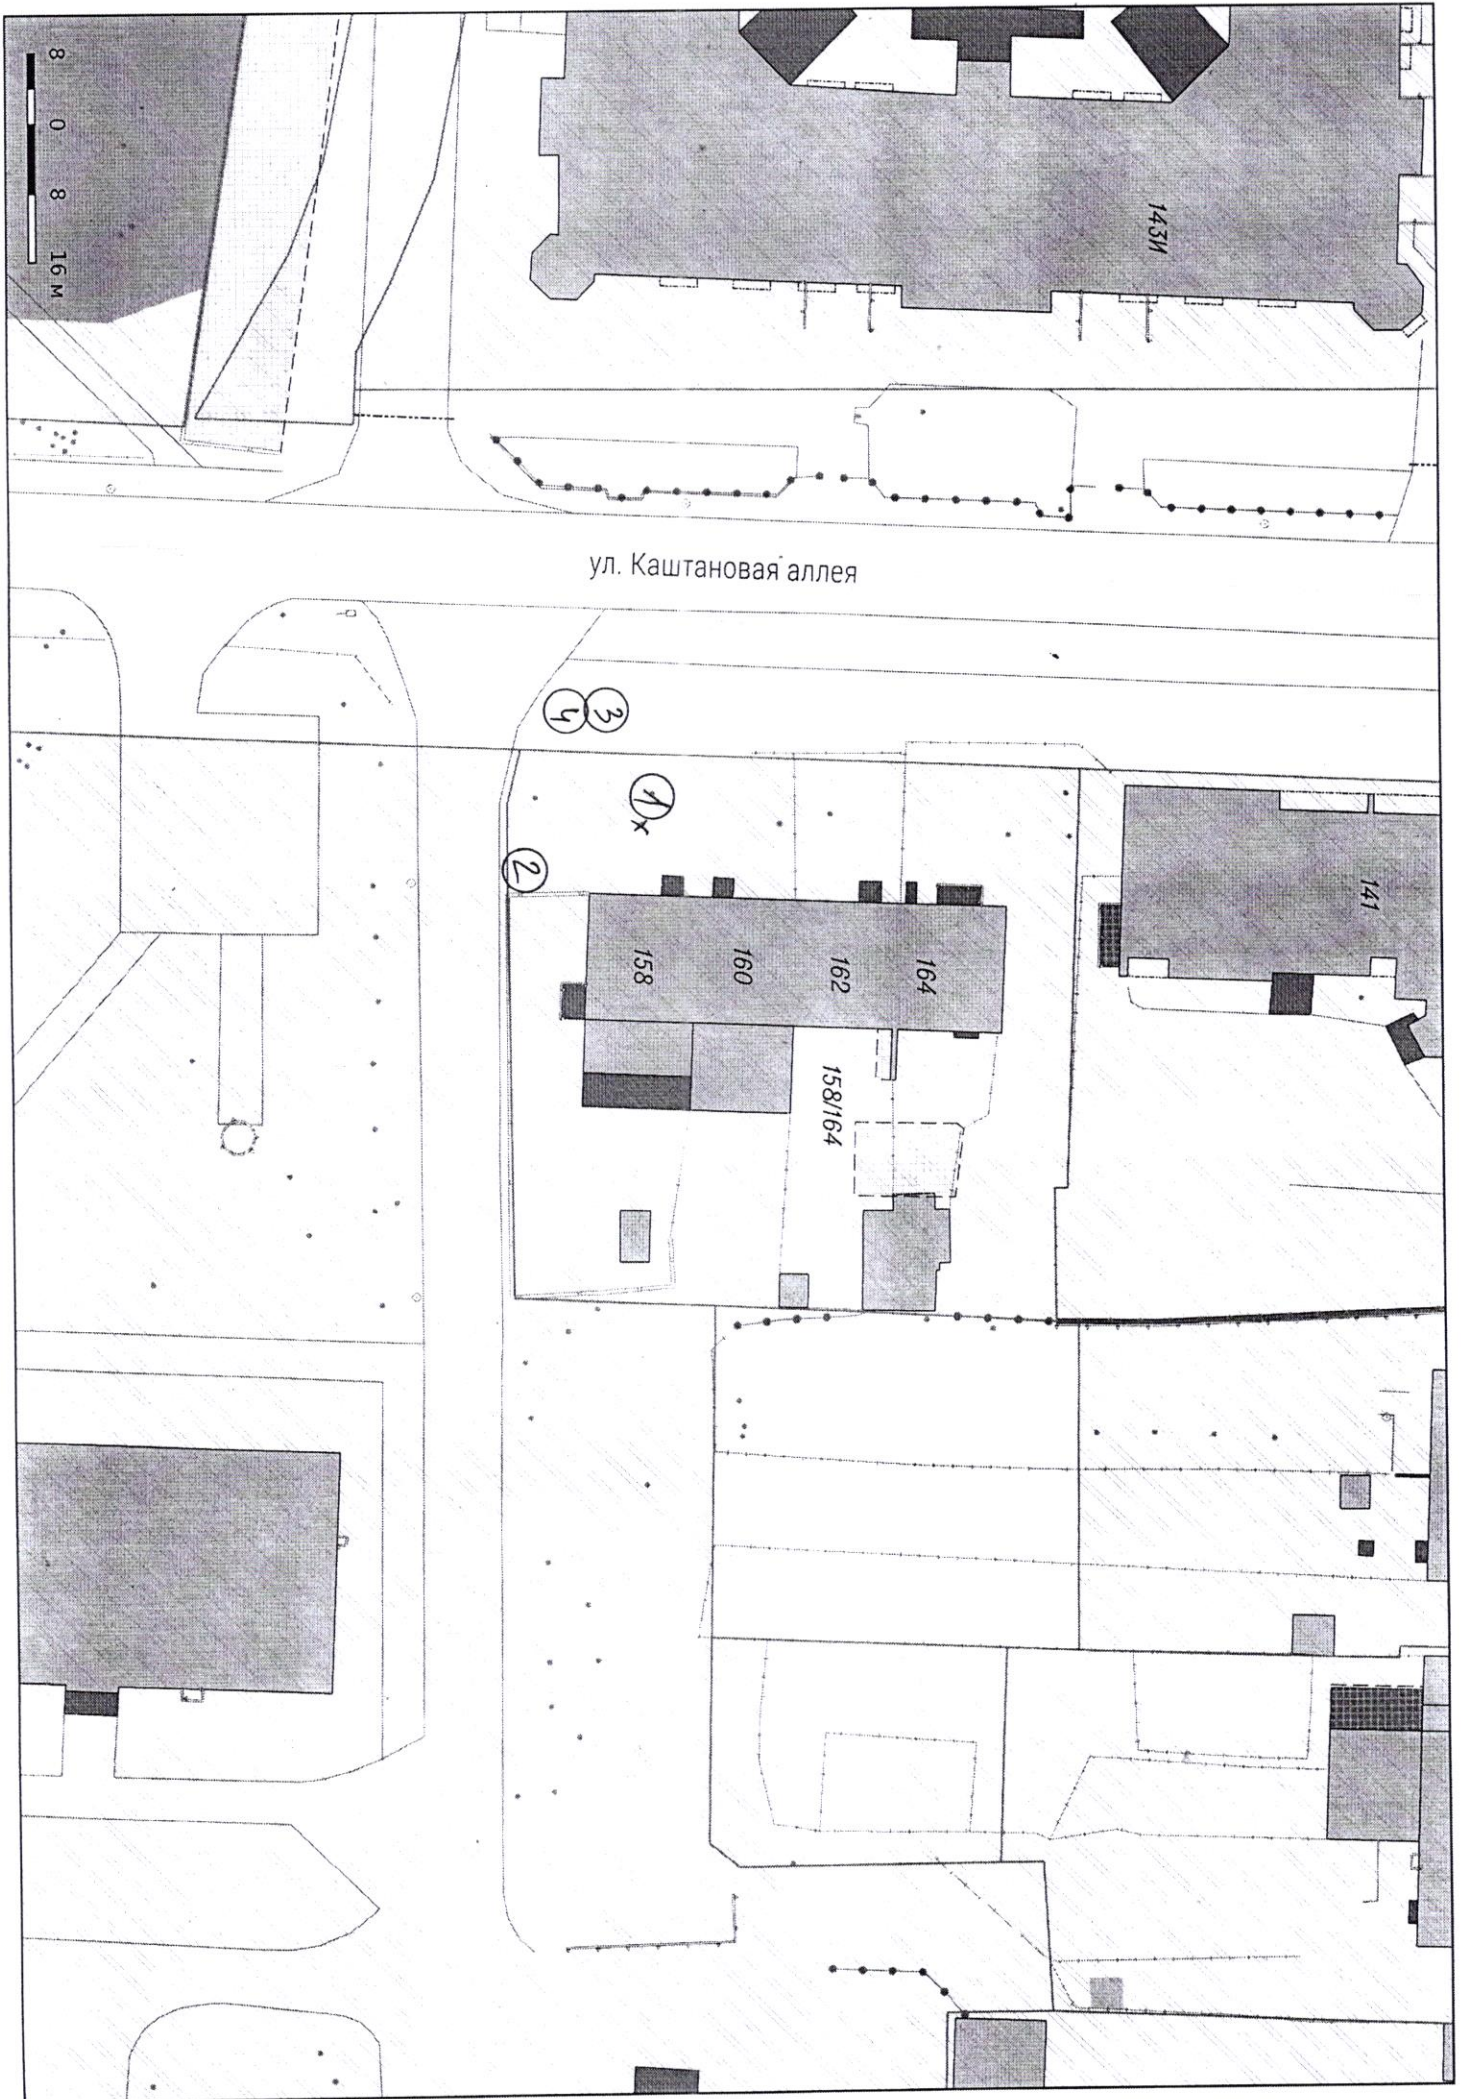



4

3

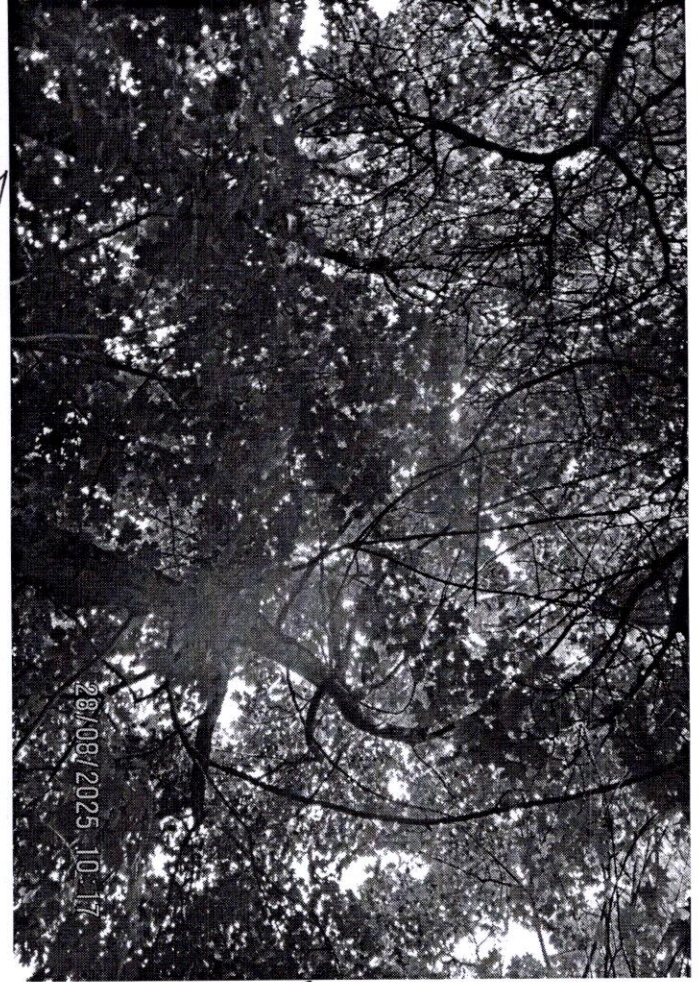

4

3



4

3