

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1498 от « 13 » декабря 2022 года

Выдан: **ООО «УКБР 4», 236005 г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 18, лит. 1, офис 12**
(ФИО либо наименование юридического лица – собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ **а-ОЗН-1898** от « **09** » **декабря 2022** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта;**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 24**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	2	Береза		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, сухих ветвей не имеет, ветви касаются крыши МКД, нависают над проездом	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, нависающих над проездом, и ветвей, касающихся крыши МКД
Итого: 1 шт. – обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений от 09.12.2022 № а-ОЗН-1898;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства

администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/В. А. Маштаков/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1898 от « 9 » декабря 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-19689 от 21.11.2022)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 24

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Береза		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, сухих ветвей не имеет, ветви МКД не касаются,	Отсутствуют
2	2	Береза		Ослабленное состояние: гнили, дупел, наклона, сухих ветвей не имеет, ветви касаются крыши МКД, нависают над проездом	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, нависающих над проездом, и ветвей, касающихся крыши МКД,

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
3	3	Тополь		Ослабленное состояние: ранее подвергался омолаживающей обрезке, ветви МКД не касаются, ветви нависают над тротуаром, препятствуют движению пешеходов, присутствует густая прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли
4	4	Тополь		Ослабленное состояние: ранее подвергался омолаживающей обрезке, ветви МКД не касаются, ветви нависают над тротуаром, препятствуют движению пешеходов, присутствует густая прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, обрезка прикорневой поросли

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы береза не подлежат. Оснований для вырубki зеленых насаждений не выявлено.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

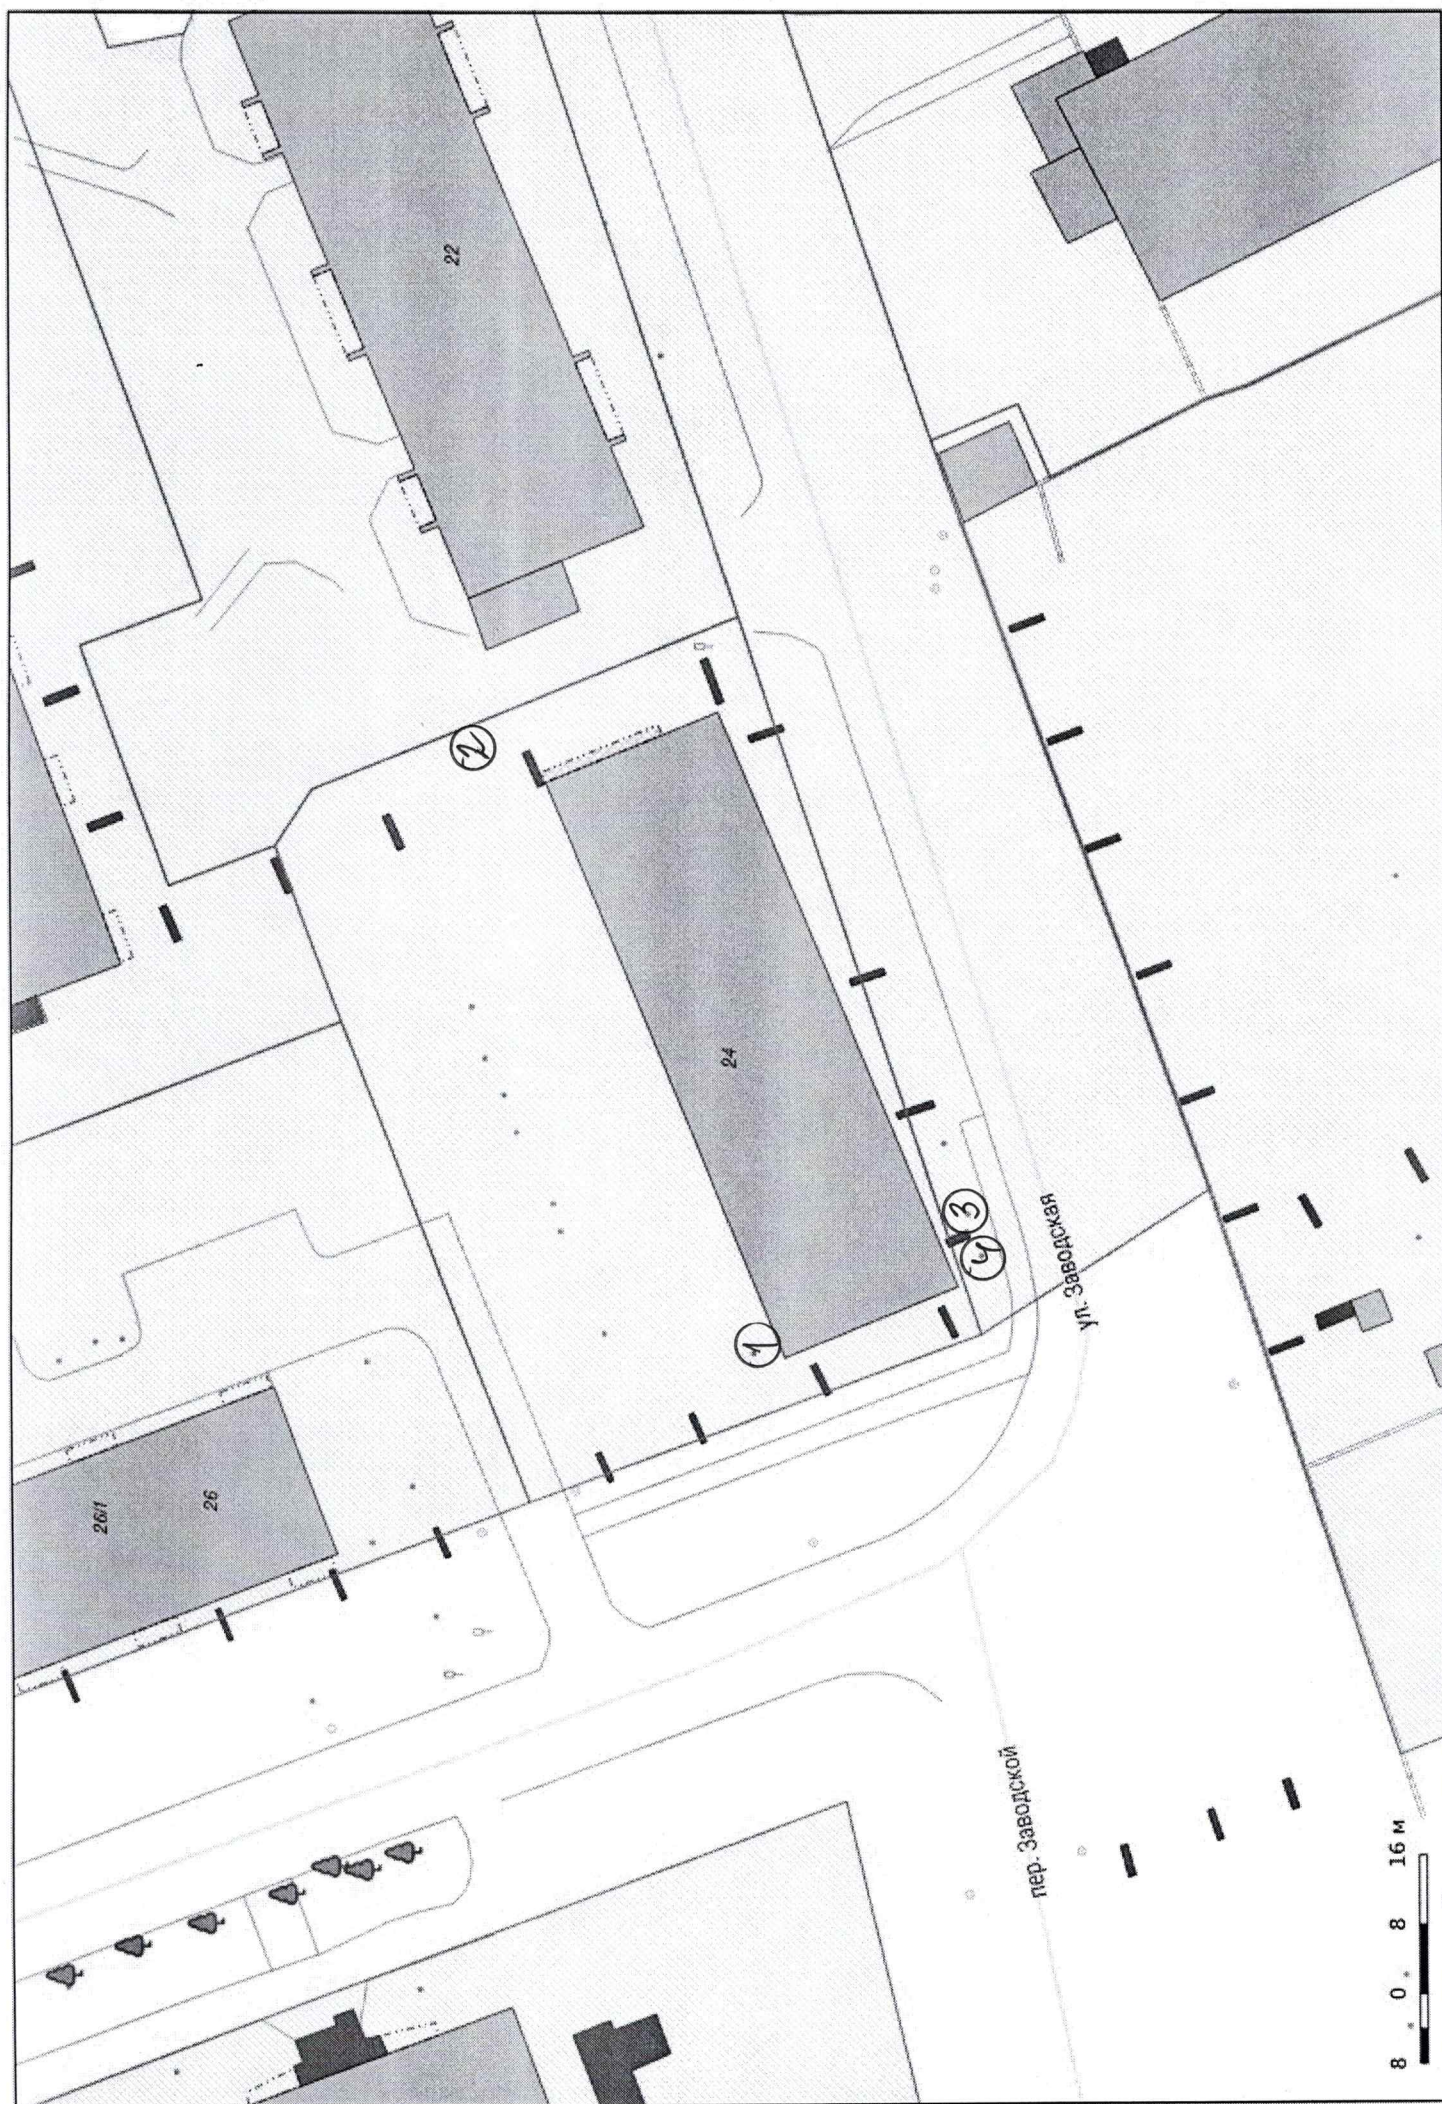





4




3

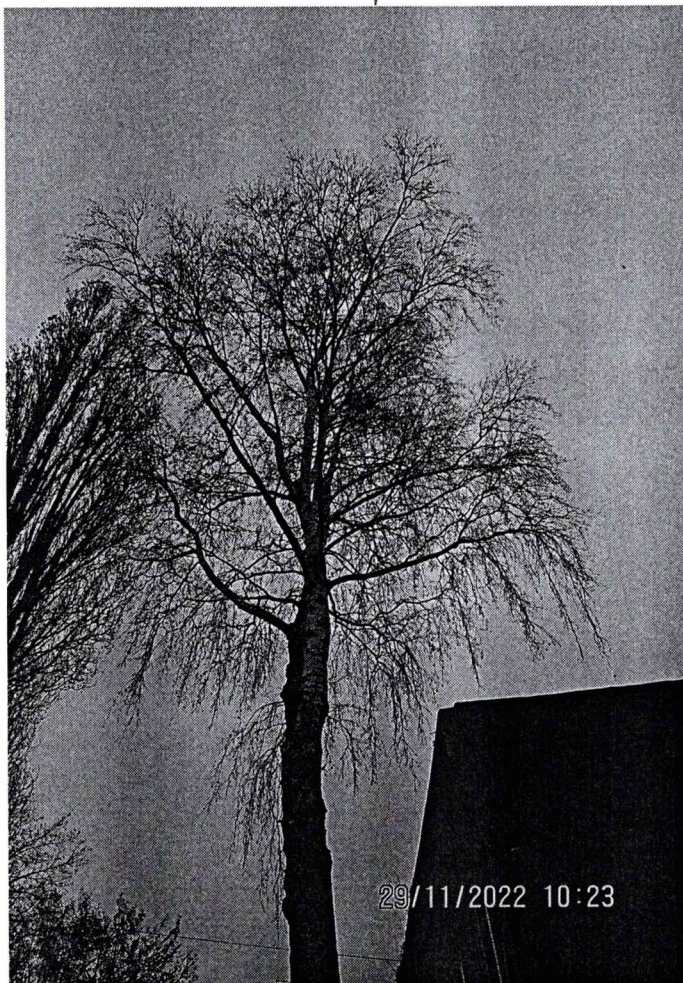

1

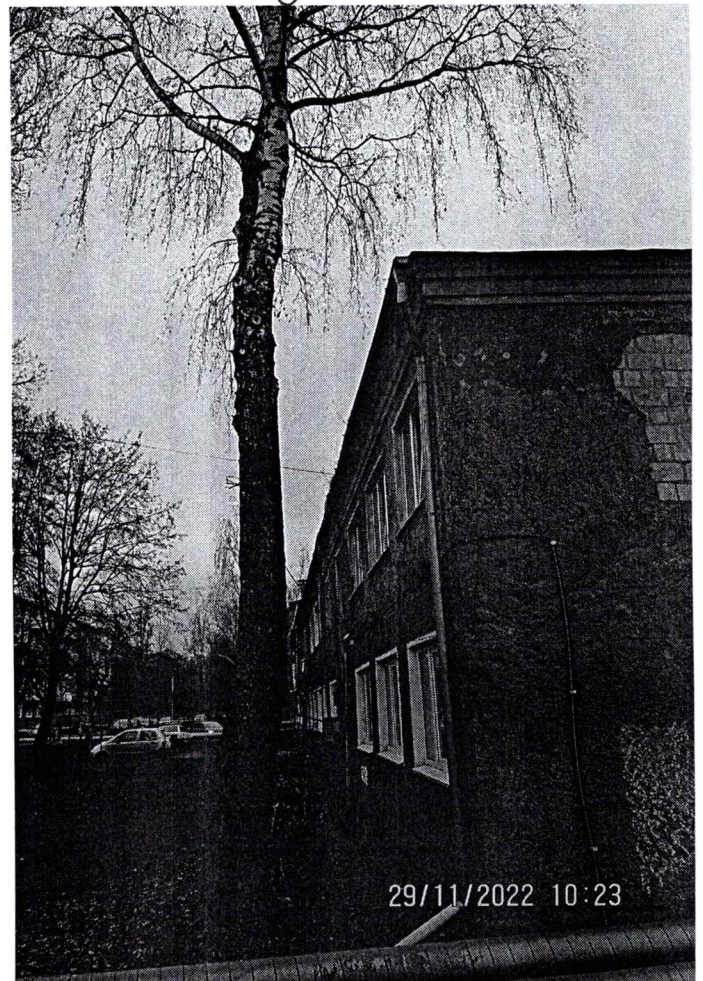

1

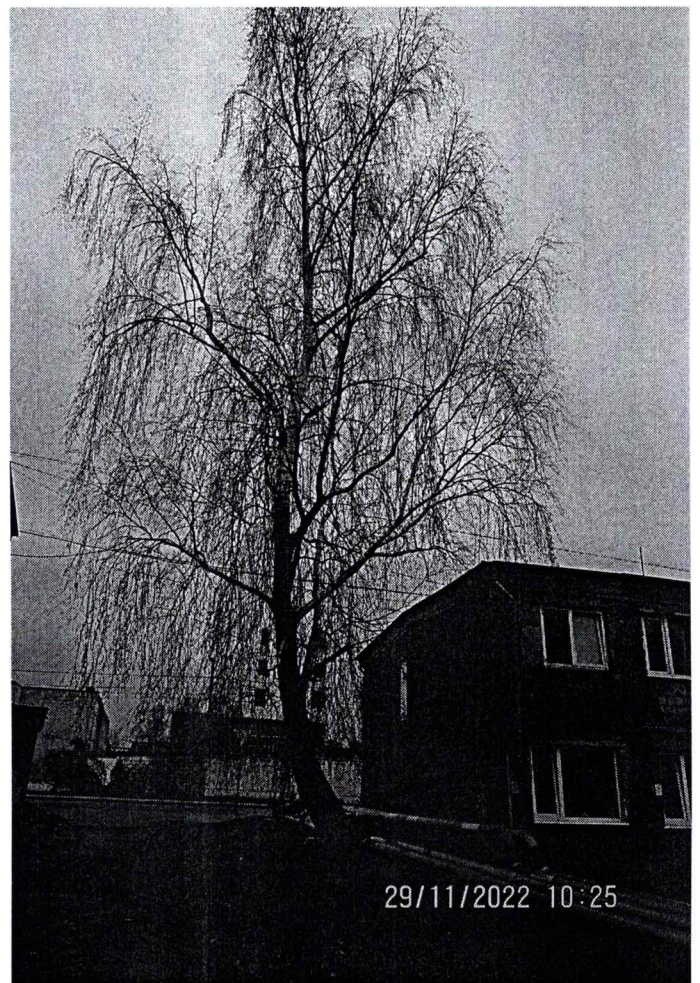

2